

1293

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: MUUO/3523/2013/SÚ/T6

SUS/676/2013

Ústí nad Orlicí, dne 29. ledna 2013

Oprávněná úřední osoba: Tóthová, tel.: 465 514 268, e-mail.: tothova@muuo.cz

Počet listů: 4

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel

PNEU - DRTIKOL S.R.O., IČ 28775767, Česká Rybná č.p.16, 561 85 Česká Rybná u Žamberka

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec v místě stavby

OBEC LIBCHAVY, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Pavel Kirchner, 10.11.1963, Horní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

Irena Kirchnerová, 19.01.1963, České Libchavy č.p.182, 561 14 České Libchavy

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p.951, 500 00 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona

PNEU - DRTIKOL S.R.O., IČ 28775767, Česká Rybná č.p.16, 561 85 Česká Rybná u Žamberka

OBEC LIBCHAVY, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Pavel Kirchner, 10.11.1963, Horní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

Irena Kirchnerová, 19.01.1963, České Libchavy č.p.182, 561 14 České Libchavy

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p.951, 500 00 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 19.12.2012 podala společnost PNEU - DRTIKOL S.R.O., IČ 28775767, Česká Rybná č.p.16, 561 85 Česká Rybná u Žamberka žádost na vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**SKLADU PNEUMATIK**“ na **pozemku p.č. 183 v katastrálním území Horní Libchavy**. Uvedeným dnem bylo stavební řízení spojené s územním řízením zahájeno.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004., správní řád, usnesením ze dne 29.01.2013 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení územního řízení se stavebním řízením. Toto usnesení dle § 140 odst. 4 správního řádu poznamenal do spisu. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.

1) Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou dotčeným orgánům, známým účastníkům a veřejnosti a současně nařizuje k projednání předložené žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením

na den 07. března 2013 (čtvrtek) v 9:00 hodin,

se schůzkou pozvaných na místě samém. Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námítky či připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

2) Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští dle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Účastníci stavebního řízení mohou k předložené žádosti uplatnit své námítky a připomínky nejpozději do

08. března 2013

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené na stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, doporučené dny: Po, St 8:00 - 16:30 hod., v ostatních dnech po dohodě., v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Po stanoveném datu, tj. po 08.03.2013, mají všichni účastníci řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů. Tato lhůta 5 dnů již **neslouží k podání námitek**.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc dle ustanovení § 33 správního řádu.

Poučení pro stavebníka:

Stavební úřad upozorňuje žadatele na povinnost dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Náležitosti této informace jsou uvedeny v § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Tímto by se žadatel dopustil přestupku dle ust. § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, v případě žadatele jako právnické nebo podnikající fyzické osoby správního deliktu dle ust. § 180 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Stavební úřad žadateli určuje, že místem k vyvěšení výše uvedené informace se všemi náležitostmi dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona, bude úřední deska obecního úřadu obce, ve které má být stavba umístěna, a to po dohodě s tímto úřadem. Nebude-li možné zde informaci vyvěsit, bude vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit.

za správnost vyhotovení
Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba



MĚSTSKÝ ÚŘAD

stavební úřad
Ústí nad Orlicí

Petr Marčík, v. r.
vedoucí stavebního úřadu


Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. 25 odst. 2 správního řádu) na úředních deskách Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Obecního úřadu v Libchavách. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne 30. 01. 2013.....

Sejmuto dne 15. 02. 2013.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

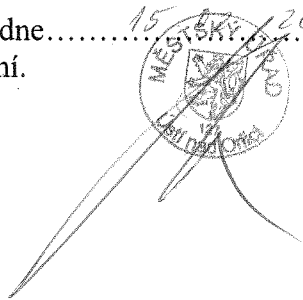

Příloha:

- situační výkres

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel- datovou schránkou
PNEU - DRTIKOL S.R.O., IČ 28775767, Česká Rybná č.p.16, 561 85 Česká Rybná u Žamberka

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec v místě stavby - datovou schránkou

OBEC LIBCHAVY, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

Pavel Kirchner, 10.11.1963, Horní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy

Irena Kirchnerová, 19.01.1963, České Libchavy č.p.182, 561 14 České Libchavy

Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova č.p.902, 530 02 Pardubice 2

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p.951, 500 00 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona - doporučeně

PNEU - DRTIKOL S.R.O., IČ 28775767, Česká Rybná č.p.16, 561 85 Česká Rybná u Žamberka

OBEC LIBCHAVY, IČ 00038113, Dolní Libchavy č.p.93, 561 16 Libchavy

Pavel Kirchner, 10.11.1963, Horní Libchavy č.p.65, 561 16 Libchavy


Irena Kirchnerová, 19.01.1963, České Libchavy č.p.182, 561 14 České Libchavy

Dotčené orgány: (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého č.p.1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubický kraj, Klášterní č.p.54, 530 02 Pardubice 2

Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova č.p.16, 562 24 Ústí nad Orlicí

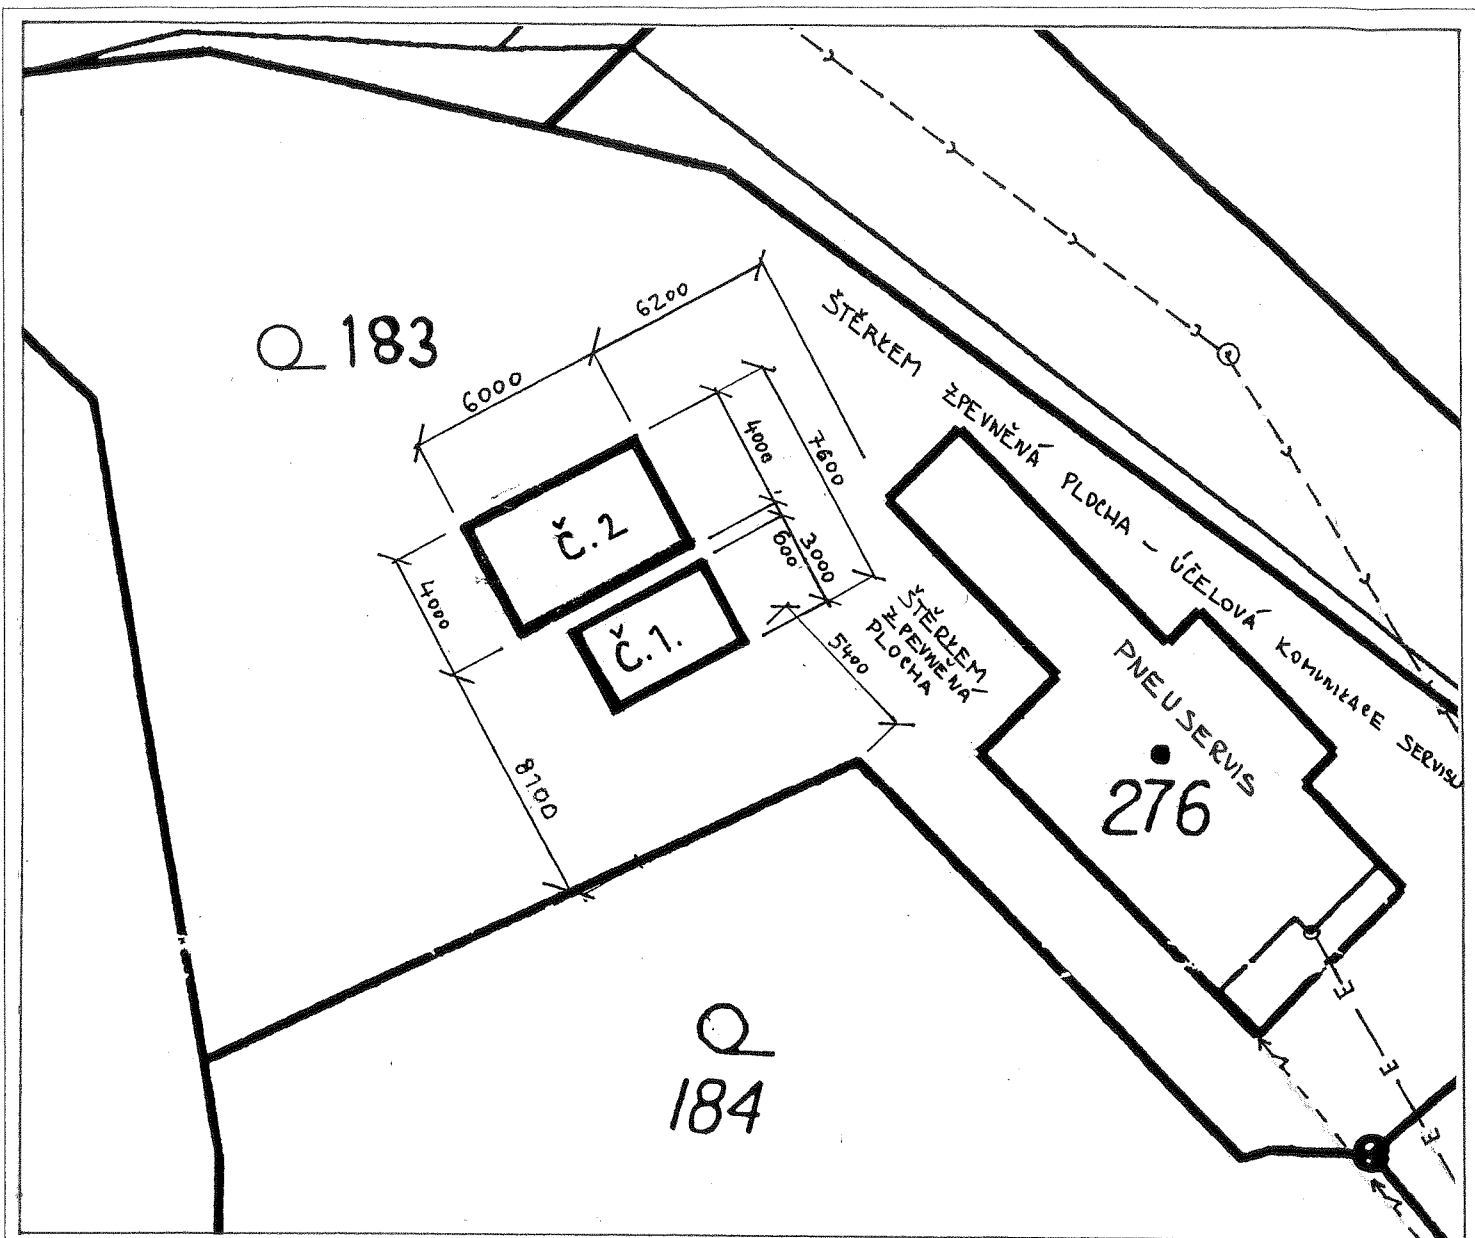

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- — — — — VEŘEJNÁ KANALIZACE
- ← — — — — VODOVOD
- — — — — PLYNOVOD STL
- ~ — — — — PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ← — — — — ELEKTRO - PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- ← — — — — ELEKTRO - PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 35 kV
- — — — — ELEKTR. KOMUNIKACE O2 - NADZEMNÍ VEDENÍ

- NUTNO DODRŽET PODMÍNKY TECHNICKÉ ZPRÁVY!!!
- NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ!!!

zodpov. projektant:	Bohuslav Obst, DiS.			
vypracoval:	Bohuslav Obst, DiS.			
katastrální území:	Horní Libchavy	stavební úřad:	Ústí nad Orlicí	číslo zakázky:
investor:	PNEU-DRTIKOL s.r.o. Česká Rybná 16, 561 85			datum:
				formát:
název akce:	Sklad pneumatik pneuservisu PNEU-DRTIKOL s.r.o. v Libchavách			měřítko:
obsah výkresu:	SITUACE			číslo výkresu:
				číslo paré: