

Městský úřad Ústí nad Orlicí

stavební úřad

562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563

Č.j.: MUUO/5740/2017/SÚ/Fo

Sp. zn.: SÚ-USR-FO/901/2017

Ústí nad Orlicí, dne 4. dubna 2017

Oprávněná úřední osoba: Folková, tel.: 465 514 261

e-mail.: folkova@muuo.cz

Počet listů: 5

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 1

Žadatel:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, společnost zastoupená na základě plné moci společností K energo s.r.o., IČ 27494683, Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastoupené společností BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ 27518302, Pod Březinou 637, Parník, 560 02 Česká Třebová 2

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 16.02.2017 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupená na základě plné moci společností K energo s. r. o., IČ 27494683, Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastoupené společností BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ 27518302, Pod Březinou 637, Parník, 560 02 Česká Třebová 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**České Libchavy - Sopotnice , propoj VN 3904 – 0661**“ na pozemcích poz. p. č. 668/3, 669/1, 669/2, 669/32, 669/34, 669/35, 669/36, 669/38, 669/39, 671/1 v katastrálním území České Libchavy a stp. 351, poz. p. č. 1483/4, 1483/8, 1487/1, 1489, 1499/4, 1499/15, 1499/57, 1499/62, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/10, 1506/15, 1506/17, 1506/18, 1506/19, 1506/28, 1506/29, 1506/30, 1506/31, 1506/32, 1507/1, 1585/1, 1590, 3008, 3017, 3018/60, 3018/64, 3018/65, 3018/110 a 3018/113 v katastrálním území Sopotnice.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení dle § 92 odst. 1 stavebního zákona a dále dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„České Libchavy - Sopotnice, propoj. VN 3904 – 0661“ na pozemcích poz. p. č. 668/3, 669/1, 669/2, 669/32, 669/34, 669/35, 669/36, 669/38, 669/39, 671/1 v katastrálním území České Libchavy a stp. 351, poz. p. č. 1483/4, 1483/8, 1487/1, 1489, 1499/4, 1499/15, 1499/57, 1499/62, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/10, 1506/15, 1506/17, 1506/18, 1506/19, 1506/28, 1506/29, 1506/30, 1506/31, 1506/32, 1507/1, 1585/1, 1590, 3008, 3017, 3018/60, 3018/64, 3018/65, 3018/110 a 3018/113 v katastrálním území Sopotnice.

Popis stavby:

Na novém koncovém příhradovém stožáru č. 7, kde bude ukončeno propojovací kabelové vn vedení - přívod od vn linky VN 3904, resp. od kioskové TS_UO_1617, bude osazen komorový svislý úsečník FLA15/6400 38,5kV a druhý svislý úsečník FLcGB S 38,5kV na kabelovém svodu vn kabelového přívodu k jednosloupové trafostanici TS_UO_0419.

Z VN rozvaděče trafostanice TS_UO_1617, kobky č. 02 bude v rámci akce vyvedeno vn kabelové vedení trojicí jednožilových kabelů 35 AXEKVCE 1x120/16, které bude vyvedeno na nově osazeném koncovém příhradovém stožáru č. 7 venkovního vedení VN linky č. 0661 přes svislý komorový odpínač s ručním pohonem US_OU_683. Na tomtéž příhradovém stožáru bude umístěn svislý odpínač US_UO_419 s ručním pohonem na kabelovém svodu kabelového přívodu k nové jednosloupové TS_UO_0419, která nahradí stávající příhradovou širokou TS_UO_0419 35/0,4 160 kVA. K tomuto propojení budou použity kabely vn 3x35 AXEKVCE 1x120/16.

Vzhledem k výstavbě jednosloupové TS jako náhradu za příhradovou TS budou nově řešeny kabelové vývody z jednosloupové TS stávající směry. Vývod přes silnici z holých vodičů AlFe bude nahrazen kabelovým vedením, kabelem AYKY 3x240+120 mm² uloženým do protlaku pod silnicí s vyvedením do stávajícího venkovního rozvodu AlFe 3x50+35, přes rozpojovací skříň R56, SR402/NKW1 a vyměněný PB – koncový betonový sloup J10,5/15, ozn.č. 748. Izolovaný vodič AES 4x120 mm² bude ukončen ve vyměněném PB č. 749, J9/10, ke kterému bude od TS419 přiveden kabel AYKY 3x120+70 mm² a propojení bude provedeno přes rozpojovací skříň R57, SV101/NSW1W. Třetí vývod z TS 419 – přípojka k čp. 289 bude proveden kabelem AYKY 3x240+120 mm², ukončený v přípojkové skříni SS100/NKE1P umístěné v oplocení čp. 289. Tento kabel bude uložen převážně ve společné trase s propojovacím kabelovým vedením VN.

Nová trafostanice bude umístěna cca 3 m od stávající rušené široké příhradové trafostanice č. 419 35/0,4kV, se strojem 160kVA. Stávající transformátor bude přenesen na novou jednosloupovou trafostanici. Nová trafostanice bude uzemněna dvěma ekvipotenciálními kruhy, které budou dále propojeny se stávajícím uzemněním příhradové rušené TS a zemnicími pásy uloženými do společného výkopu s NN a VN kabely, vedoucími k jednosloupové BTS.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích poz. p. č. 668/3, 669/1, 669/2, 669/32, 669/34, 669/35, 669/36, 669/38, 669/39, 671/1 v katastrálním území České Libchavy a stp. 351, poz. p. č. 1483/4, 1483/8, 1487/1, 1489, 1499/4, 1499/15, 1499/57, 1499/62, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/10, 1506/15, 1506/17, 1506/18, 1506/19, 1506/28, 1506/29, 1506/30, 1506/31, 1506/32, 1507/1, 1585/1, 1590, 3008, 3017, 3018/60, 3018/64, 3018/65, 3018/110 a 3018/113 v katastrálním území Sopotnice, tak jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Bezděkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0601765. Výše uvedený situační výkres je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení

stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této dokumentace a její proveditelnost, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 30.06.2016 vydaném pod č. j. MUUO/19454/2016/ŽP/vel a to zejména:
 - Při nakládání s odpady bude plně respektován zákon o odpadech a jeho navazující právní předpisy, zejména vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, včetně obecně závazné vyhlášky obce. Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady, jak bylo naloženo se vzniklými odpady.
 - Při realizaci stavby je třeba respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a § 5a zákona – při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo zničení jejich biotopů. Dle § 5a odst. 1 za 5. zákona je každý, kdo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
 - V případě kácení dřevin je třeba postupovat v souladu s § 8 zákona.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákona“), které dne 17.02.2017 vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí pod č. j. MUUO/5797/2017/ŽP/Lin:

Souhlas byl udělen za splnění těchto povinností:

- Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
 - Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce okamžitě přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem, kontaminované zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě.
 - O zahájení zemních prací bude provozovatel jímacího území České Libchavy – společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., předem informován.
4. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí dne 28.července 2016 pod č. j. MUUO/25398/2016/ŽP/grim:

Podmínky umístění

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním záznamem.
 - Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
5. Budou dodrženy zásady zajištění požární ochrany, které jsou součástí souhlasného závazného stanoviska vydaného Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje ze dne 17. října 2016 pod č. j. HSPA-13-1513/2016.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. vydanými pod značkou 0100582329, 0100582324, 0100582317, 0100582311, 0100582293, 0100582285, 0100582277, 0100582269 a 0100582264 ze dne 02.06.2016.
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska z pohledu dotyku na plynárenská zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s r. o., ze dne 02.06.2016 vydanými pod značkou 5001320239, 5001320233, 5001320202, ze dne 10.06.2016 pod značkou 5001320273, ze dne 13.06.2016 pod značkou 5001320195 a ze dne 29.06.2016 pod značkou 5001320179.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vydanými pod č. j. 626744/16, 626766/16, 626812/16 a 626855/16 ze dne 01.06.2016.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ze dne 13.06.2016 vydanými pod značkou UO/JD/16/1168, UO/JD/1169 a UO/JD/1170.
10. Bude dodržena podmínka ze stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace ze dne 02.03.2017 pod čj.: MUUO/6459/2017/ŠKCP/klick:
 - Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území a archeologickými nálezy řeší ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. *(Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.)*
11. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
12. Dokončenou stavbu uvedenou v § 103 odst. 1, písm. e) bodech 4 až 8 lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Navrhovatel zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od navrženého záměru
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek
 - výchozí revizi elektrického zařízení.

Účastníci řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.

Odůvodnění

Dne 16.02.2017 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín 2, zastoupená na základě plné moci společností K energo s. r. o.,
IČ 27494683, Nádražní 346, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastoupené společností
BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ 27518302, Pod Březinou 637, Parník, 560 02 Česká
Třebová 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**České Libchavy - Sopotnice ,
propoj VN 3904 – 0661**“ na pozemcích poz. p. č. 668/3, 669/1, 669/2, 669/32, 669/34, 669/35,
669/36, 669/38, 669/39, 671/1 v katastrálním území České Libchavy a stp. 351, poz. p. č. 1483/4,
1483/8, 1487/1, 1489, 1499/4, 1499/15, 1499/57, 1499/62, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/10,
1506/15, 1506/17, 1506/18, 1506/19, 1506/28, 1506/29, 1506/30, 1506/31, 1506/32, 1507/1,
1585/1, 1590, 3008, 3017, 3018/60, 3018/64, 3018/65, 3018/110 a 3018/113 v katastrálním území
Sopotnice. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.02.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.

Okruh účastníků řízení byl vymezen podle § 85 odst.1 stavebního zákona - a) žadatel – tj. *ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín 2*; b) obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - *Obec České Libchavy, IČ 00278670, České
Libchavy 160, 561 14 České Libchavy* a dále dle § 85 odst.2 stavebního zákona a) vlastníků
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; b) osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno a c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis –
tj.: *Farma Kaliště, s.r.o., IČ 15029069, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy, Jiří Praus,
27.04.1936, Rumunská 361, Studánka, 530 03 Pardubice 3, Vilemína Prausová, 10.10.1940,
Rumunská 361, Studánka, 530 03 Pardubice 3, Josef Daněk, 01.12.1943, České Libchavy 129, 561
14 České Libchavy, Milan Kotyza, 03.07.1959, Kosmonautů 492/22, Ráj, 734 01 Karviná 4, Státní
pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, OBŽIVA a.s., IČ
25916190, České Libchavy 96, 561 14 České Libchavy, Karel Kaplan, 09.07.1984, České Libchavy
20, 561 14 České Libchavy, František Strnad, 12.04.1946, České Libchavy 125, 561 14 České
Libchavy, Mgr. Marie Kašparová, 18.03.1949, Rozkošská 3005, 580 01 Havlíčkův Brod 1, Jiří
Diblík, 15.08.1960, Sopotnice 199, 561 15 Sopotnice, Jana Sejkorová, 27.04.1959, Jiráskova 853,
517 54 Vamberk, Stanislav Javůrek, 31.10.1945, České Libchavy 132, 561 14 České Libchavy,
Marie Javůrková, 20.03.1946, České Libchavy 132, 561 14 České Libchavy, Jana Martincová,
23.06.1964, Na Štěpnici 1268, 562 06 Ústí nad Orlicí 6, Eva Petrašová, 07.05.1969, Velká Morava
107, Dolní Morava, 561 69 Králíky, Dagmar Brandejsová, 11.01.1964, Masarykova 934, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00
Praha 4, Miroslav Martinek, 17.01.1972, Sopotnice 209, 561 15 Sopotnice, Pavel Jedlinský,
16.04.1965, Sopotnice 54, 561 15 Sopotnice, Zuzana Švecová, 12.02.1986, Hausenská 836, 561 51
Letohrad, Marian Podolský, 11.07.1973, Sopotnice 289, 561 15 Sopotnice, Petr Samek,
15.09.1968, Hejnice 29, 564 01 Žamberk, Miluše Stuchlíková, 25.06.1970, Sobčice 31, 508 01
Hořice v Podkrkonoší, OBEC SOPOTNICE, IČ 00279536, Sopotnice 273, 561 15 Partner
Sopotnice, Petr Martinec, 07.12.1984, Sopotnice 72, 561 15 Sopotnice, Luboš Barvínek,
21.05.1954, Sopotnice 247, 561 15 Sopotnice, Bohuslava Vítková, 15.09.1947, Sopotnice 79, 561
15 Sopotnice, David Anthony Parish, 12.05.1963, Zaječiny 10, Kunvald, 564 01 Žamberk, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, ČEZ*

Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín 2, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí a GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno.

Stavební úřad nařídil ústní jednání se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti stavebního úřadu ve 2. patře budovy „A“ Městského úřadu Ústí nad Orlicí na den **27.03.2017**, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Toto oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 b) a odst. 2 písm. a), b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Ústí nad Orlicí, Obecního úřadu České Libchavy a Obecního úřadu Sopotnice před konáním tohoto jednání.

Žádost byla doložena dokumentací, kterou vypracoval Ing. Vladimír Bezděk, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0601765 a potřebnými náležitostmi pro umístění a povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska § 90 stavebního zákona stavební úřad uvádí, že umístění předmětné stavby je v souladu s územním plánem obce České Libchavy, který byl vydán Zastupitelstvem obce dne 28.05.2008 pod číslem usnesení 290/22/2008 a s územním plánem obce Sopotnice, který byl vydán Zastupitelstvem obce dne 29.05.2008 pod číslem usnesení 143/08. Uvedená stavba odpovídá svým charakterem stavbě technické infrastruktury. Stavební úřad konstatuje, že ve funkčních plochách, kterých se stavba dotýká, je přípustné umísťovat stavby technické infrastruktury.

Tato stavba je dále v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Předložená žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění. Dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. K umístění předmětné stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a Obecního úřadu České Libchavy a Obecního úřadu Sopotnice.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí, neboť předmětná stavba dle § 103 odst. 1 písm. e) odst. 6 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a dále dle § 119 stavebního zákona tuto dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, povolit k užívání jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122). Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 7 dnů a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle

kteří účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Námitky účastníků řízení nebyly po celou dobu řízení uplatněny a k podkladům pro vydání rozhodnutí se účastníci řízení nevyjádřili.

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a příslušného Obecního úřadu v Českých Libchavách a Obecního úřadu v Sopotnici.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu).

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odst. 2 správního řádu).


Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Marta Folková
oprávněná úřední osoba




Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu **15 dnů** (v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Obecního úřadu České Libchavy a Obecního úřadu Sopotnice. Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20 000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 01.03.2017 pod VS 9181005660.

Po nabytí právní moci žadatel obdrží stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřené doložkou právní moci s ověřenou projektovou dokumentací stavby.

Příloha

- situační výkres

Doručí se

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Žadatel (zmocněnci na doručenkou, datová schránka)

BETA CZ ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o., IČ 27518302, Pod Březinou 637, Parník, 560 02 Česká Třebová 2

Obec v místě stavby (zmocněnci na doručenkou)

Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy

Obec Sopotnice, IČ 00279536, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Obec České Libchavy, IČ 00278670, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy

Farma Kaliště, s.r.o., IČ 15029069, České Libchavy 8, 561 14 České Libchavy

Jiří Praus, 27.04.1936, Rumunská 361, Studánka, 530 03 Pardubice 3

Vilemína Prausová, 10.10.1940, Rumunská 361, Studánka, 530 03 Pardubice 3

Josef Daněk, 01.12.1943, České Libchavy 129, 561 14 České Libchavy

Milan Kotyza, 03.07.1959, Kosmonautů 492/22, Ráj, 734 01 Karviná 4

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

OBŽIVA a.s., IČ 25916190, České Libchavy 96, 561 14 České Libchavy

Karel Kaplan, 09.07.1984, České Libchavy 20, 561 14 České Libchavy
František Strnad, 12.04.1946, České Libchavy 125, 561 14 České Libchavy
Mgr. Marie Kašparová, 18.03.1949, Rozkošská 3005, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Jiří Diblík, 15.08.1960, Sopotnice 199, 561 15 Sopotnice
Jana Sejkorová, 27.04.1959, Jiráskova 853, 517 54 Vamberk
Stanislav Javůrek, 31.10.1945, České Libchavy 132, 561 14 České Libchavy
Marie Javůrková, 20.03.1946, České Libchavy 132, 561 14 České Libchavy
Jana Martincová, 23.06.1964, Na Štěpnici 1268, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
Eva Petrašová, 07.05.1969, Velká Morava 107, Dolní Morava, 561 69 Králíky
Dagmar Brandejsová, 11.01.1964, Masarykova 934, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4
Miroslav Martinek, 17.01.1972, Sopotnice 209, 561 15 Sopotnice
Pavel Jedlinský, 16.04.1965, Sopotnice 54, 561 15 Sopotnice
Zuzana Švecová, 12.02.1986, Hausenská 836, 561 51 Letohrad
Marian Podolský, 11.07.1973, Sopotnice 289, 561 15 Sopotnice
Petr Samek, 15.09.1968, Hejnice 29, 564 01 Žamberk
Miluše Stuchlíková, 25.06.1970, Sobčice 31, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Obec Sopotnice, IČ 00279536, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice
Petr Martinec, 07.12.1984, Sopotnice 72, 561 15 Sopotnice
Luboš Barvíněk, 21.05.1954, Sopotnice 247, 561 15 Sopotnice
Bohuslava Vítková, 15.09.1947, Sopotnice 79, 561 15 Sopotnice
David Anthony Parish, 12.05.1963, Zaječiny 10, Kunvald, 564 01 Žamberk
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce a.s, IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, Zábrdovice, 657 02 Brno




Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníci sousedních staveb a pozemků nebo stavbách na nich s vlastnickým nebo jiným věcným právem (veřejnou vyhláškou)
poz.p.č. 631/3, 669/3, 669/42, 669/46 a 669/47 v katastrálním území České Libchavy
poz.p.č. 382, 1482/2, 1487/2, 1499/13, 1499/14, 1499/58, 1499/62, 1506/1, 1506/8, 1506/13, 1506/16, 1506/20, 1506/21, 1506/22, 1506/24, 1506/26, 1506/27, 1585/1, 1589, 3002, 3007/1, 3018/17, 3018/18, 3018/19, 3018/20, 3018/22, 3018/23, 3018/24, 3018/61, 3018/111, 3018/112 a 3018/116 v katastrálním území Sopotnice

Dotčené orgány (doporučeně, datová schránka)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKT, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad České Libchavy, České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy
Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice

rozvedby provedené černou barvou (rekonstruované vedení ve stávající trase) nejsou předmětem územního řízení respektive vydání stavebního povolení

- nové zemní kabelové vedení NN a VN
- stávající venkovní vedení VN a NN
- stávající zemní kabelové vedení VN a NN
- rekonstruované venkovní vedení VN a NN
- demontované venkovní vedení VN a NN
- místní telefonní kabel - zemní kabelové vedení
- místní telefonní kabel - vrchní vedení
- STL plynovod
- vodovod
- kanalizace
- betonový sloup stávající/rekonstruovaný/nový
- stávající/rekonstruovaný/nový rozvaděč
- stávající/rekonstruovaná/nová přípojková skříň
- stávající zední konzola/nástřepník/nástřepník s kotvou
- nová kabelová spojka

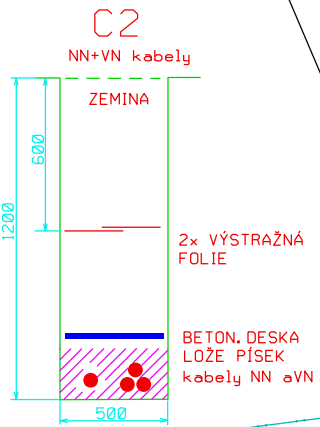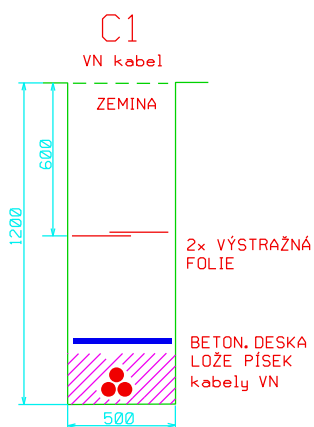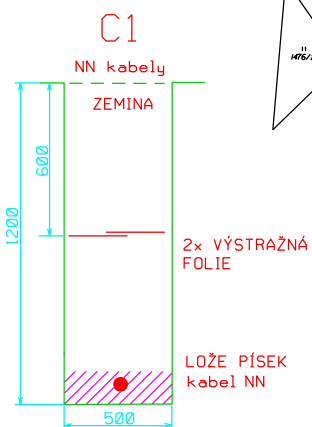


Napětová soustava:

vn - jmen. napětí 3-50Hz, 35 000V - IT
 nn - 3+PEN-50Hz, 400/230V-TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle PNE 33 0000-1
 vn - živých částí: polohou, izolací, krytí a přepážkami
 nn - živých částí: polohou, izolací, krytí a přepážkami
 vn - neživých částí: uzemněním s rychlým vypnutím v sítích ve kterých není střed přímo uzemněn
 nn - neživých částí: automatickým odpojením
 Prostrředí: dle PNE 33 0000-2 - nebezpečné

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky a správce podzemních sítí o jejich vytyčení a při provádění zemních prací dodržet jejich podmínky



Kenergo s.r.o.

K-energo s.r.o.
 Nádražní 346, Zličlinské Předměstí,
 563 01 Lansroun
 Ičo.: 27494683

INVESTOR	ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
KAT.Ú.	České Libchavy, Sopotnice
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
Ing. Vladimír Bezděk	Ing. Vladimír Bezděk
STAVBA	Č.Libchavy-Sopotnice, propoj VN 3904-0661

BETA CZ Česká Třebová s.r.o. Pod Březinou 637 560 02 Česká Třebová		
ČÍSLO ZAKÁZKY	25/15	
ČÍSLO	IE-12-2005705	
STUP. DOKUM.	PROJEKT	
DATUM	04/2016	
FORMÁT	A3	
MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
1:2500	M-1	

OBSAH VÝKRESU
MONTÁŽ - VEDENÍ NN, VN