

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 10.02.2021

Naše č.j.: MUUO/13106/2021/ŽP/Ku/45
Číslo spisu: 1425/2021
Spis. značka: ŽP-Vod/1425/2021
Poč. listů: 6
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 3

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubeso@muuo.cz
Datum: 08.04.2021
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2489

Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Korábova, k.ú. Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

vydává společně povolení

k umístění a provedení souboru staveb podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „**Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Korábova, k.ú. Ústí nad Orlicí**“. Stavba je situována na poz. parc. č. 916/2, 1158/2, 1158/10, 1158/11, 1158/12, 1618/7, 1663/1, 2436/1, k.ú. Ústí nad Orlicí (*orientační určení polohy vodovodního řadu: začátek: X: 1072932.43 Y: 603471.39 konec: X: 1073201.40 Y: 603497.45*), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0350-0-00 a 1-02-02-0580-0-00, vodní útvar HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka a CHOPAV Východočeská křída.

Popis stavby:

Jedná se o obnovu vodovodu v ulici Korábova v Ústí nad Orlicí. Stavba bude sloužit k zásobování zájmového území pitnou vodou a je členěna na tyto stavební objekty:

SO-01 Rozváděcí vodovodní řad K-1, dl. 271 m.

SO-02 Rozváděcí vodovodní řad K-1-1, dl. 15 m.

SO-03 Rozváděcí vodovodní řad K-1-2, dl. 39 m.

SO-01-01 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 892, dl. 8,0 m.

SO-01-02 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 866, dl. 4,0 m.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

- SO-01-03 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 890, dl. 8,0 m.
- SO-01-04 přepojení vodovodních řadů, dl. 1,0 m.
- SO-01-05 veřejná část vodovodní přípojky, dl. 1,0 m.
- SO-01-06 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 848, dl. 4,0 m.
- SO-01-07 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 924, dl. 8,0 m.
- SO-01-08 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 872, dl. 17,0 m.
- SO-01-09 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 868, dl. 8,0 m.
- SO-01-10 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 867, dl. 8,0 m.
- SO-01-11 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1038, dl. 4,0 m.
- SO-01-12 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1071, dl. 8,0 m.
- SO-01-13 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1029, dl. 4,0 m.
- SO-01-14 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p.1043, dl. 8,0 m.
- SO-01-15 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1085, dl. 4,0 m.
- SO-01-16 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 202, dl. 4,0 m.
- SO-01-17 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1114, dl. 8,0 m.
- SO-01-18 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1095, dl. 4,0 m.
- SO-01-19 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 685, dl. 8,0 m.
- SO-01-20 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1099, dl. 4,0 m.
- SO-01-21 přepojení vodovodních řadů pro nadzemní hydrant, dl. 2,0 m.
- SO-03-01 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 851, dl. 26,0 m.
- SO-03-02 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 875, dl. 19,0 m.

Rozváděcí vodovodní řad, včetně přepojení bude proveden z potrubí z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 110/10 DN 90 mm PN 16 a z potrubí z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 90/8,2 DN 73,6 mm PN 16. Veřejná část vodovodních přípojek bude provedena z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 40/3,7 DN 32,6 mm PN 16.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701003, v květnu 2020 pod č. zak. 19_1066*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, ze dne 21.04.2020 pod č.j. MUUO/12264/2020/ŽP/vel:
 - Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po dokončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

5. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne 29.04.2020 pod č.j.: KHSPA 07793/2020/HOK-UO:
 - před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou s výluhovými testy na tyto materiály,
 - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru pitné vody z nového vodovodního řadu K-1 v rozsahu kráceného rozboru.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **TEPVOS, spol. s r.o.**, ze dne 17.02.2021 pod zn. TEP/269/2021/ZD, společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze dne 20.04.2020 pod zn. 5002127819, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 13.05.2020 pod zn. 1108648795, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 11.05.2020 pod č.j.: 617173/20, společnosti **Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.**, ze dne 18.03.2020. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
8. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2023.**
10. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
11. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy *(jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zaříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.02.2021 žádost společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupené společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici Korábova, k.ú. Ústí nad Orlicí“ *(podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona).*

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe *(§ 24 až 26 vodního zákona)* je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Protože návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j: MUUO/7562/2021/ŽP/Ku ze dne 26.02.2021, informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hájková Marie, Orlické Záhoří 37, 517 64 Orlické Záhoří
- Skalická Veronika, Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltus Miloš, Na Štěpnici 872, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltus Pavel, Na Štěpnici 872, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltusová Jana, Ing., Korábova 848, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: poz. parc. č. 918/10, 919/2, 955/1, 1158/3, 1158/5, 1158/6, 1158/8, 1158/9, 1158/13, 1158/15, 1158/16, 1158/19, 1158/20, 1158/32, 1158/33, 1599/3, 1599/4, 1599/5, 1599/8, 1599/9, 1615/1, 1618/1, 1618/4, 1618/5, 1618/6, 1660/3, 1660/4, 1665/5, 1665/6, 1666/1, 1666/3 a stav. parc. č. 867, 921, 954, 955, 956, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1036, 1037, 1082, 1086, 1097, 1151, 1197, 1243, 1262, 1270, 1272, 1273, 1294, 1295, 1080/1, 1080/2, 3109, 3317, 3605, 3665, k.ú. Ústí nad Orlicí.

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 07.05.2020 pod č.j.: MUUO/13314/2020/SÚ/franz,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 21.04.2020 pod č.j. MUUO/12262/2020/ŽP/Bu,
- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-28266-1/ČJ-2020-171106 ze dne 17.04.2020,
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 06.05.2020 pod č.j. MUUO/13312/2020/DSS/jj,
- rozhodnutí podle ustanovení zákona o pozemních komunikacích Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 15.05.2020 pod č.j. MUUO/15588/2020/DSS/ba,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany HZS Pk ze dne 05.05.2020 pod č.j. HSPA-1-269/2020,
- závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. MUUO/12264/2020/ŽP/vel ze dne 21.04.2020,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 29.04.2020 pod č.j.: KHSPA 07793/2020/HOK-UO,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření Povodí Labe, s.p. pod č.j. PLa/2020/016711 ze dne 19.05.2020,
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení,
- plná moc k zastupování ze dne 31.03.2020.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 02.03.2021.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„*Otisk úředního razítka*“

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha:

- Situační výkres

(*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*):

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*žadatel*)

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručení obdrží:

- M Projekt CZ, s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hájková Marie, Orlické Záhoří 37, 517 64 Orlické Záhoří
- Skalická Veronika, Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltus Miloš, Na Štěpnici 872, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltus Pavel, Na Štěpnici 872, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Faltusová Jana, Ing., Korábova 848, 562 01 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

SIGNALIZUJE NADMERNE POSKOZENÍ STAVBY
 mm DN90 mm - DODÁVKA V TYČÍCH V DÉLCE 6 m


mm DN73,6 mm - DODÁVKA V TYČÍCH V DÉLCE 6 m, NÁVIN 100 m

ČAMIV PŘÍSLUŠNÉ DIMENZI.

mm DN32,6 - DODÁVKA V TYČÍCH V DÉLCE 6 m, NÁVIN 100 m

NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ORC PN10 SDR17 905,4 DN80 - dl. 123 + 118 m

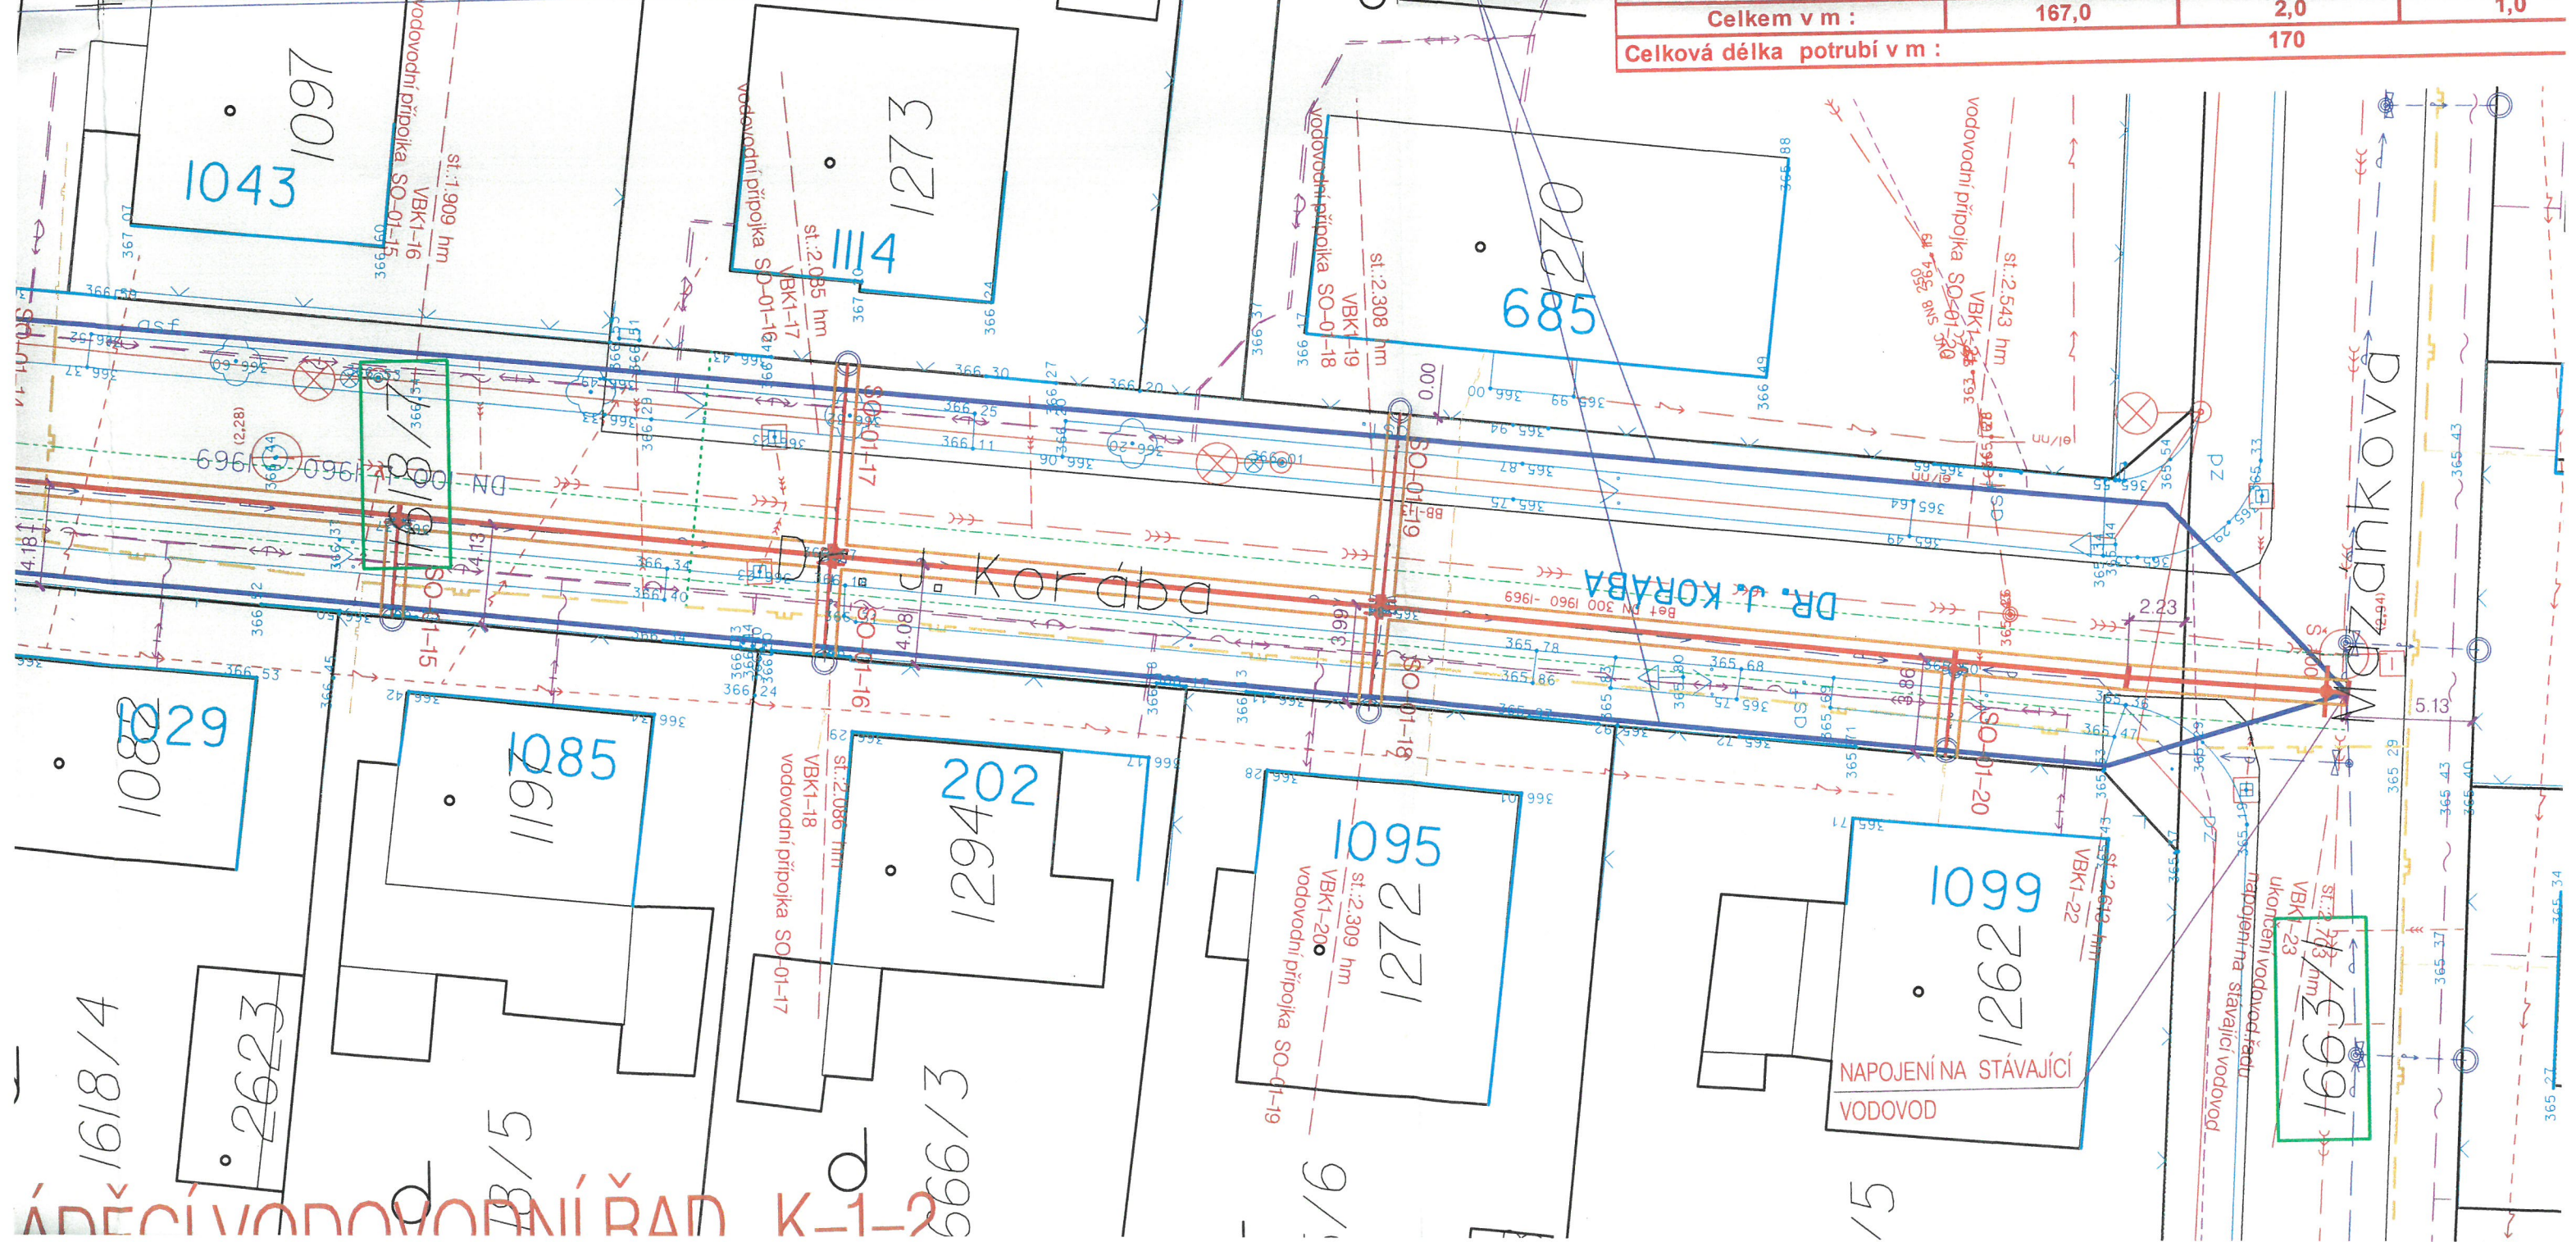

SO - 01 - 07 pro čp. 924	0		
SO - 01 - 08 pro čp. 872	17		
SO - 01 - 09 pro čp. 868	8		
SO - 01 - 10 pro čp. 867	8		
SO - 01 - 11 pro čp. 1038	4		
SO - 01 - 12 pro čp. 1071	8		
SO - 01 - 13 pro čp. 1029	4		
SO - 01 - 14 pro čp. 1043	8		
SO - 01 - 15 pro čp. 1085	4		
SO - 01 - 16 pro čp. 202	4		
SO - 01 - 17 pro čp. 1114	8		
SO - 01 - 18 pro čp. 1095	4		
SO - 01 - 19 pro čp. 685	8		
SO - 01 - 20 pro čp. 1099	4		
SO - 01 - 21 pro nadz. hydrant		2	
SO - 03 - 01 pro čp. 851	26		
SO - 03 - 02 pro čp. 875	19		
Celkem v m :	167,0	2,0	1,0
Celková délka potrubí v m :	170		