

**Městský úřad Ústí nad Orlicí**  
**Odbor životního prostředí**

Vaše č.j.:  
Ze dne: 10.02.2021

Naše č.j.: **MUÚO/17551/2021/ŽP/Ku/61**  
Číslo spisu: 1895/2021  
Spis. značka: ŽP-Vod/1895/2021  
Poč. listů: 6  
Poč. příloh: 1  
Poč. lis. př.: 2

Vyřizuje: Božena Kubešová  
Tel: 465 514 216  
E-mail: kubeso@muuo.cz  
Datum: 06.05.2021  
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : G 2491

**Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici M.J.Kociana od č.p. 438 k č.p. 54, k.ú. Ústí nad Orlicí**

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

**společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí**

**vydává společné povolení**

**k umístění a provedení souboru staveb** podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „**Ústí nad Orlicí - obnova vodovodu v ulici M.J.Kociana od č.p. 438 k č.p. 54, k.ú. Ústí nad Orlicí**“. Stavba je situována na poz. parc. č. 424/5, 424/6, 451/10, 2329/1, 2334/1, 2400/3, 2522/1, k.ú. Ústí nad Orlicí (*orientační určení polohy vodovodního řadu: začátek: X:1072755.72 Y:604120.15 konec: X:1072886.44 Y:604048.97*), číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0350-0-00, vodní útvar HSL\_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka a CHOPAV Východočeská křída.

### Popis stavby:

Jedná se o obnovu vodovodu v ulici M.J.Kociana od č.p. 438 k č.p. 54 v Ústí nad Orlicí. Stavba bude sloužit k zásobování zájmového území pitnou vodou a je členěna na tyto stavební objekty:

**SO-01 Rozváděcí vodovodní řad KOC**, dl. 153,0 m.

**SO-02 Rozváděcí vodovodní řad KOC-1**, dl. 20,0 m.

**SO-03 Rozváděcí vodovodní řad KOC-2**, dl. 13,0 m.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

- SO-01-01 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 438 a 35, dl. 8,2 m.**
- SO-01-02 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 38, dl. 7,7 m.**
- SO-01-03 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 1589, dl. 9,3 m.**
- SO-01-04 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 383, dl. 7,5 m.**
- SO-01-05 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 360, dl. 7,0 m.**
- SO-01-06 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 54, dl. 3,3 m.**
- SO-01-07 veřejná část vodovodní přípojky pro č.p. 403, dl. 7,0 m.**

Vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody KOC a KOC-1 bude provedeno z hrdlového litinového potrubí DN 150 PN 16 D 170 mm a DN 100 PN 16 D 118 mm. Vodovodní řad KOC-2 PE 100 RC2 SDR 11 Ø 50/4,6 DN 40,8 mm PN 16. Veřejná část vodovodních přípojek bude provedena z PE 100 RC2 SDR 11 Ø 40/3,7 DN 32,6 mm PN 16.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701003, v červenci 2020 pod č. zak. 19\_1068*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska **Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP**, ze dne 05.08.2020 pod č.j. MUUO/25790/2020/ŽP/vel:
  - Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
  - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po dokončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
5. Budou splněny následující podmínky **Krajské hygienické stanice Pardubického kraje** se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne 31.08.2020 pod č.j.: KHSPA 14999/2020/HOK-UO:
  - před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou s výluhovými testy na tyto materiály,
  - nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu z nového vodovodního řadu.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **TEPVOS, spol. s r.o.**, ze dne 18.02.2021 pod zn. TEP/265/2021/ZD, společnosti **GridServices, s.r.o.**, ze dne 06.08.2020 pod zn. 5002196942, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 01.09.2020 pod zn. 1110043823, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 12.08.2020 pod č.j.: 716777/20, společnosti **Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.**, ze dne 16.07.2020. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto řízení.

7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
8. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2023.**
10. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
11. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, vyjádření KHS, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):**

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

### Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 10.02.2021 žádost společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, zastoupené společností M Projekt CZ s.r.o., IČ: 03508544, se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Ústí nad Orlicí – obnova vodovodu v ulici M.J.Kociana od č.p. 438 k č.p. 54, k.ú. Ústí nad Orlicí“ (*podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona*).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (*§ 24 až 26 vodního zákona*) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Protože návrh žadatele o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením – veřejnou vyhláškou pod č.j: MUUO/10161/2021/ŽP/Ku ze dne 15.03.2021, informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci a o právu vyjádřit se k těmto podkladům.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
tel.: +420 465 514 111  
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676  
email: podatelna@muuo.cz  
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
ID datové schránky: bxcbwmg

Oznámení (*veřejná vyhláška*) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námítky.

**Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:**

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):**

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):**

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. c) a d) stavebního zákona):**

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):**

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: poz. parc. č. 391/1, 398, 402/2, 403/1, 403/2, 403/3, 424/5, 431/5, 431/6, 483/1, 2330, 2334/7, 2334/8, 2334/9, 2358/4, 2400/9, 2996, 3020, 3073, 3154 a stav. Parc. č. 9, 10/1, 14, 15, 18/1, 20/2, 20/3, 21, 36/1, 37, 38, 39, 40, 578, 638/1, 638/2, 794, 871, 1208, 36/4, k.ú. Ústí nad Orlicí.

**Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:**

- sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 18.08.2020 pod č.j.: MUUO/25795/2020/SÚ/franz,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 17.08.2020 pod č.j. MUUO/25777/2020/ŽP/Vel,
- souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-57697-1/ČJ-2020-171106 ze dne 05.08.2020,
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 03.08.2020 pod č.j. MUUO/18379/2020/DSS/jj,
- rozhodnutí podle ustanovení zákona o pozemních komunikacích Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 20.08.2020 pod č.j. MUUO/27739/2020/DSS/ba,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany HZS Pk ze dne 110.08.2020 pod č.j. HSPA-1-484/2020,
- závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, ze dne 05.08.2020 pod č.j. MUUO/25790/2020/ŽP/vel,

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 31.08.2020 pod č.j.: KHSPA 14999/2020/HOK-UO,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření Povodí Labe, s.p. pod č.j. Pla/2020/034233 ze dne 10.09.2020,
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení,
- plná moc k zastupování ze dne 03.08.2020.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. O správních poplatcích, položky 18, odst. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 22.03.2021.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„*Otisk úředního razítka*“

**Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.**  
vedoucí odboru

**Za správnost vyhotovení:**

**Božena Kubešová**  
oprávněná úřední osoba

**Upozornění:**

**Vyvěšení této vyhlášky** okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** <http://www.ustinadorlici.cz>

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcbwmg

**Příloha:**

- Situační výkres

*(obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):*

1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*žadatel*)

**Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.**

**Na doručení obdrží:**

- M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové


**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí



Stav. objekt	Ozn.	POTRUBÍ LT DN100	POTRUBÍ LT DN150	PE100 RC2 50/4,6 mm DN40,8
SO - 01	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD KOC		153	
SO - 02	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD KOC-1	20		
SO - 03	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD KOC-2			13
Celkem dle druhu materiálu v m :		20	153	13
Celkem v m :		186		

Stav. objekt	Vodovodní přípojka PE100 RC2 SDR11 40x3,7 DN32,6 (veřejná část)
SO - 01 - 01 pro čp. 438 a 35	8,2
SO - 01 - 02 pro čp. 38	7,7
SO - 01 - 03 pro čp. 1589	9,3
SO - 01 - 04 pro čp. 383	7,5
SO - 01 - 05 pro čp. 360	7
SO - 01 - 06 pro čp. 54	3,3
SO - 01 - 07 pro čp. 403	7
Celkem v m :	50,0

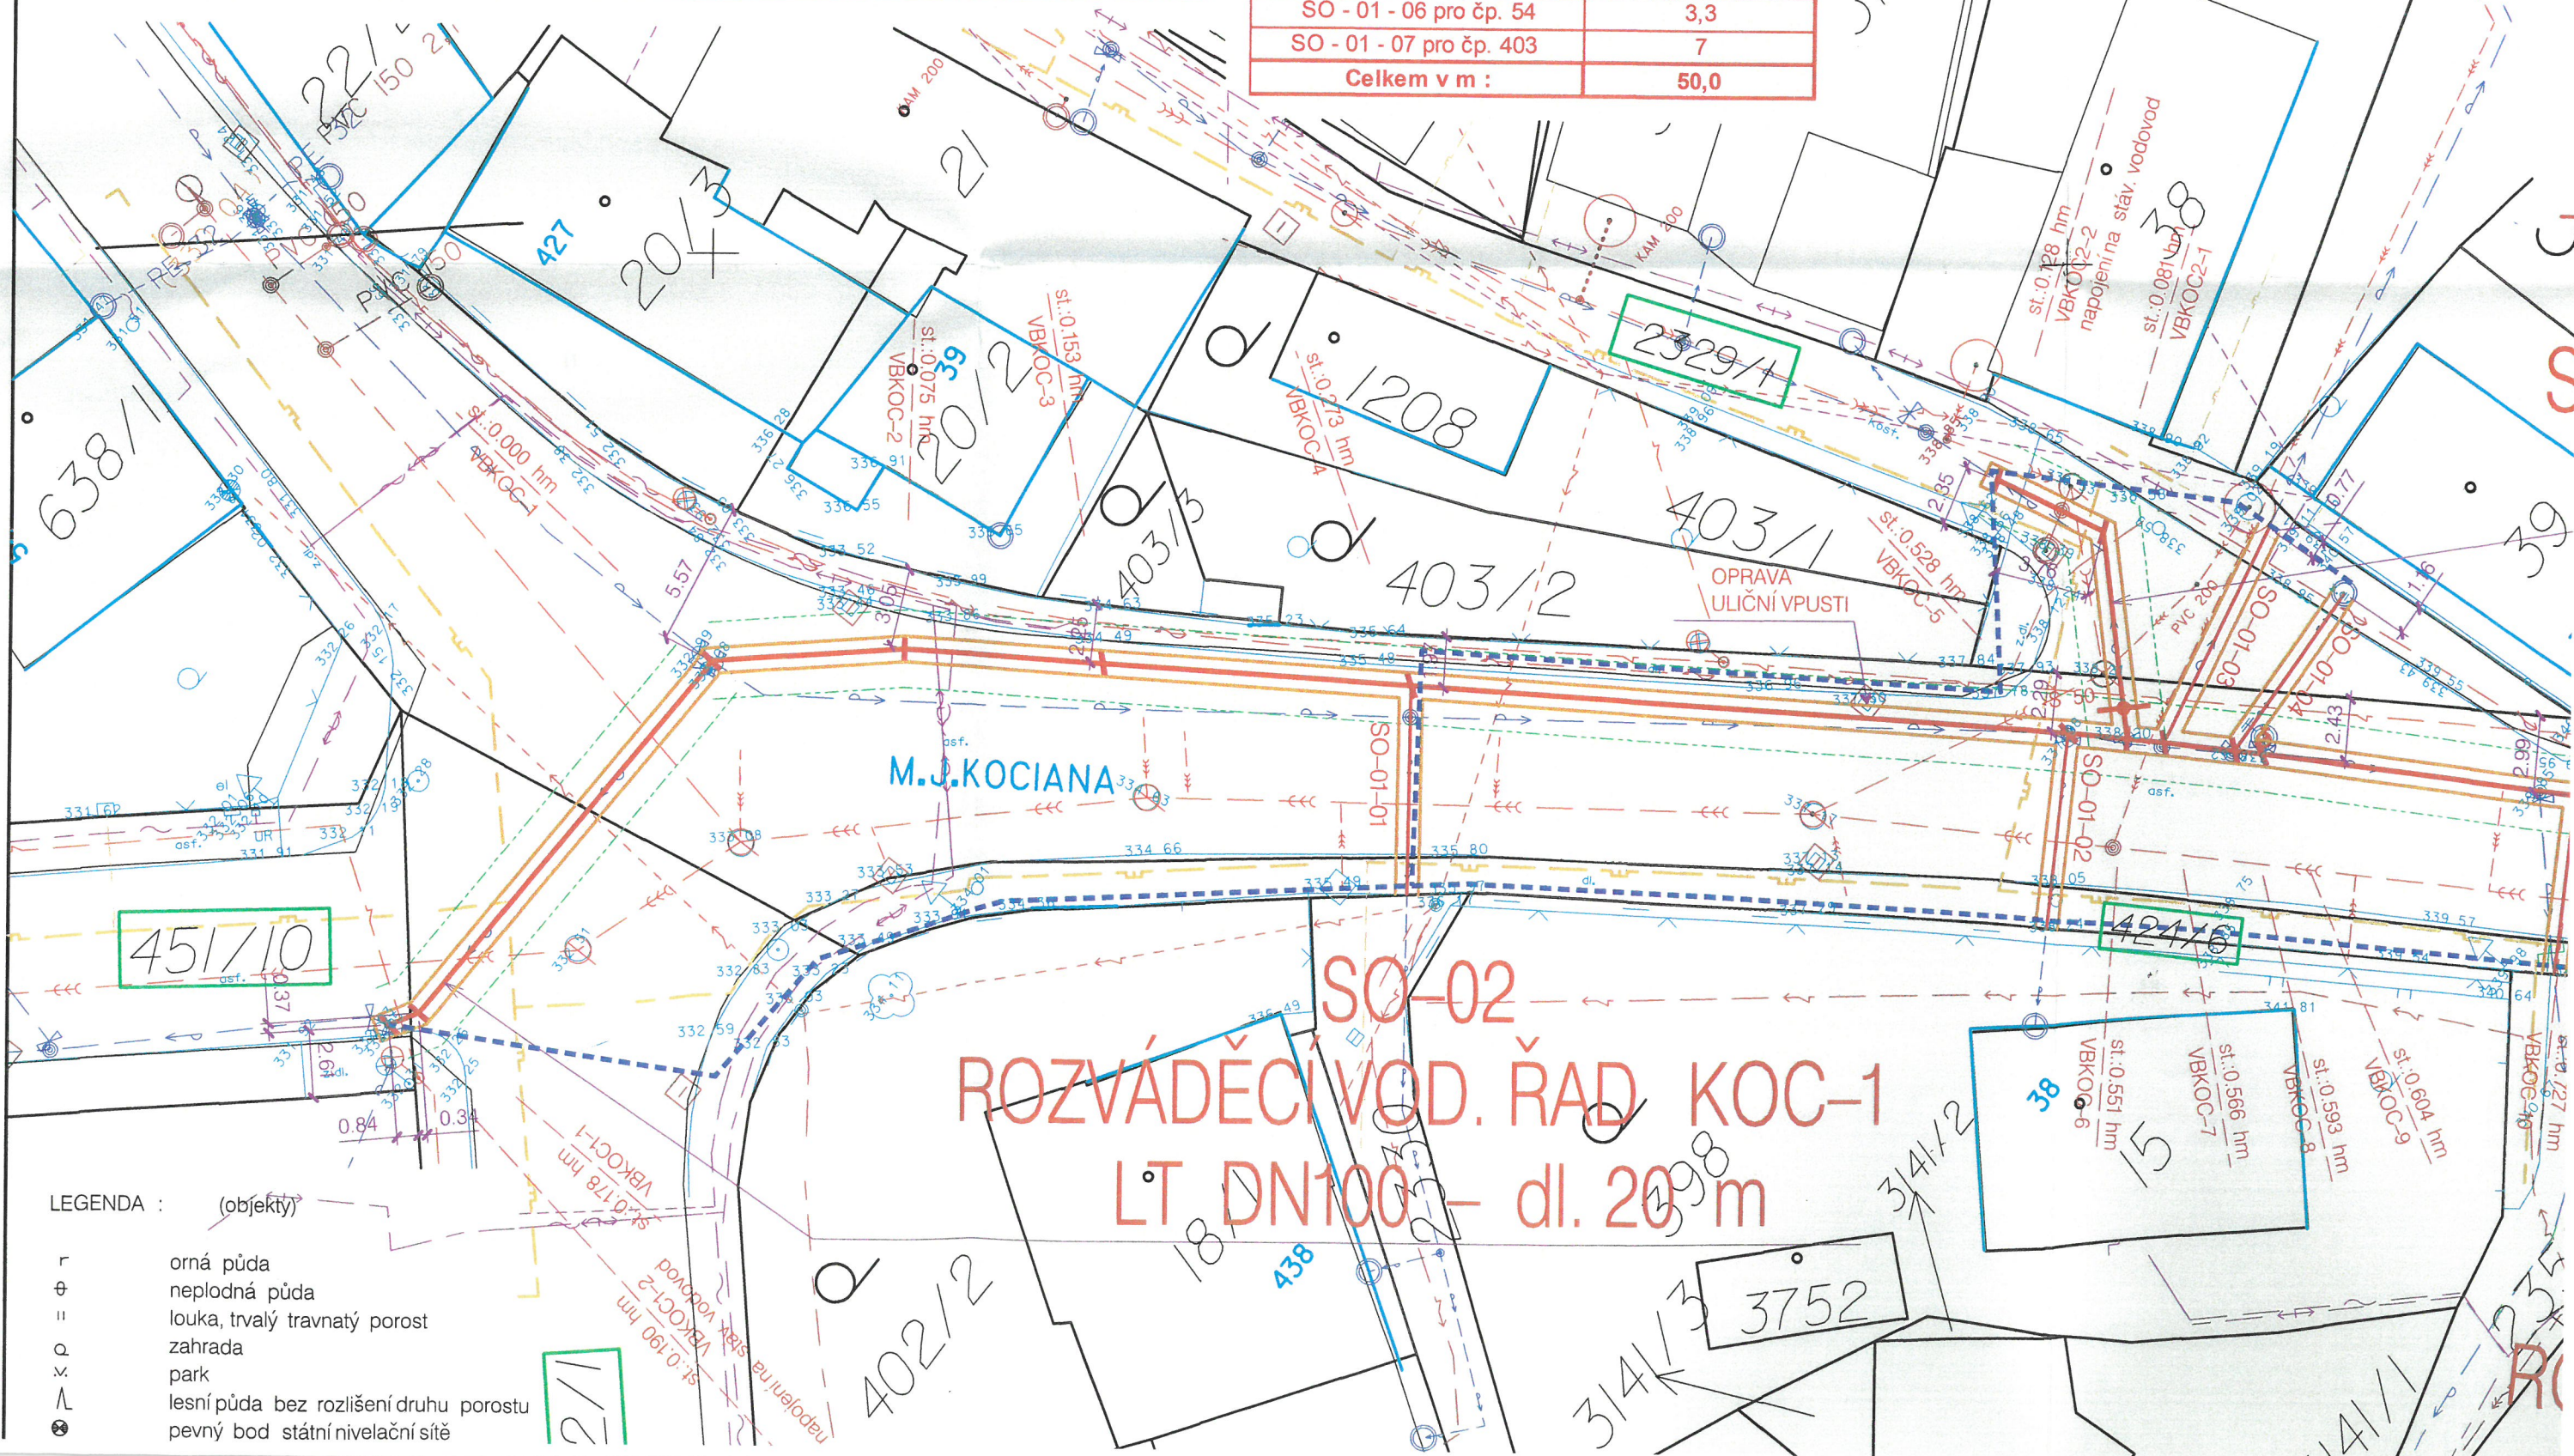

- LEGENDA : (objekty)
- r orná půda
  - ⊕ neplodná půda
  - || louka, trvalý travnatý porost
  - ⊙ zahrada
  - ⋈ park
  - Λ lesní půda bez rozlišení druhu porostu
  - ⊙ pevný bod státní nivační sítě



**LEGENDA :**

(objekty vodovodu)



- hydrant podzemní = vzdušník se šoupětem
- hydrant podzemní = kalník se šoupětem
- hydrant podzemní požární se šoupětem
- hydrant nadzemní = vzdušník se šoupětem
- hydrant nadzemní = kalník se šoupětem
- hydrant nadzemní požární se šoupětem
- šoupě vodovodní se zemní soupravou a orient. sloupkem

**UPOZORNĚNÍ :**

ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ JEJICH PROVOZUSCHOPNOSTI (RESP. VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY, VÝSTAVBY, PROVOZU A ÚDRŽBY) JE 1,5 M NA KAŽDOU STRANU OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ.  
 U VODOVODNÍCH ŘADŮ S DN > 200 MM, JEJICHŽ DNO JE ULOŽENO V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5 M POD UPRAVENÝM POVRCHEM, SE ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA ZVYŠUJE O 1,0 M.  
 ŠÍŘKA STANOVENA DLE PARAGRAFU 23 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH. PŘI KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÉHO VODOVODU S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE VŽDY NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH VÝŠKOVÉHO A SMĚROVÉHO PRŮBĚHU.

**PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005 !!!**

**POZNÁMKA :**

STANIČENÍ TRASY VODOVODU V HM (1 HM = 100 M),  
 VB ... VRCHOLOVÝ BOD ŘADU - ZMĚNA SMĚRU VLEVO, VPRAVO

OKÓTOVANÝ SOUBĚH S JINÝM VEDENÍM INŽ. SÍTĚ JE V MÍSTĚ NEJMENŠÍHO MÍSTNÍHO PŘIBLÍŽENÍ, VŽDY JE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ !!!

**MATERIÁL - POTRUBÍ :**

TRUBKY Z TVÁRNÉ LITINY VYRÁBĚNÉ SYSTÉMEM ODSTŘEDIVÉHO LITÍ S PUR (POLYURETAN) S VNITŘNÍ VYSTÝLKOU, VNĚJŠÍ STRANA POZINKOVANÁ A OPATŘENÁ ŽIVČNÝM NÁTĚREM, HRDLO DVOUKOMOŘOVÉ, LT DN100D118, TL STĚNY TRUBKY 9 MM, STAVEBNÍ DÉLKA 6 M, LT DN150D170, TL STĚNY TRUBKY 10 MM, STAVEBNÍ DÉLKA 6 M.  
 POTRUBÍ Z PE100RC2 SDR11 50/4,6 DN40,8, DODÁNO V NÁVINU 100 M, TYČE 6 M

**PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK :**

POTRUBÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK Z PE100RC2 SDR Ø 40 / 3,7 MM DN 32,6 PN 16, DODÁNO V NÁVINECH 100 M, TYČE 6 M

**MATERIÁL - ARMATURY :**

ARMATURY - VÝROBCE AVK VOD-KA.

**SO-03 - ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD KOC-2**  
**PE100 RC2 SDR 11 50/4,6 DN40,8 - dl. 13 m**

