

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne: 13.09.2021

Naše č.j.: MUUO/2847/2021/ŽP/Ku/11
Číslo spisu: 6203/2021
Spis. značka: ŽP-Vod/6203/2021
Poč. listů: 22
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 3

Vyřizuje: Božena Kubešová
Tel: 465 514 216
E-mail: kubsova@muuo.cz
Datum: 18.01.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

Evidenční list č. : I 2422

Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "vodní zákon"*) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (*dále jen "stavební zákon"*)

společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

vydává společné povolení

k umístění a provedení souboru staveb podle ustanovení § 15 odst. (6) vodního zákona a § 94j až 94p stavebního zákona a schvaluje tak stavební záměr „**Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír**“. Stavba je situována na poz. parc. č. 3, 35/6, 35/8, 35/10, 50/4, 79, 100/1, 109, 126/1, 126/5, 167/10, 403/10, 632/1, 639/3, 640, 642/1, 645, 647/1, 647/2, 648/1, 648/3, 648/4, 648/5, 653, 656/2, 658/1, 660/1, 662/6, 662/8, 662/9, 663/1, 666/1, 667/1, 667/11, 667/12, 667/14, 667/15, 667/16, 667/17, 667/20, 667/21, 667/25, 667/31, 667/36, 667/37, 667/38, 667/53, 667/58, 667/68, 670/1, 671/2 a stav. parc. č. 148, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí a na poz. parc. č. 497/8, 502/1, 507/2, 514/1, 537/1, 540/3, 545/4, 546/6, 546/12, 547/2, 547/7, 547/11, 547/24, 547/25, 629/1, 629/3, 629/4, 629/18, 630/1, 630/2, 673/4, 679, 691, 694, 697, 698, 699, 714/1, 720/2, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0330-0-00, 1-02-02-0350-0-00, vodní útvar HSL_0710 – Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka a CHOPAV Východočeská křída.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

1) SO-01 Gravitační stoky Černovír

SO 01.1 Gravitační stoky A a B

Gravitační stoka A z PVC DN 250, v délce 1208,60 m
Gravitační stoka B z PVC DN 250, v délce 75,25 m

SO 01.2 Gravitační stoky A1 až A11

Gravitační stoka A1 z PVC DN 250, v délce 162,90 m
Gravitační stoka A111 z PVC DN 250, v délce 64,80 m
Gravitační stoka A2 z PVC DN 250, v délce 249,55 m
Gravitační stoka A21 z PVC DN 250, v délce 45,85 m
Gravitační stoka A3 z PVC DN 250, v délce 269,25 m
Gravitační stoka A31 z PVC DN 250, v délce 67,50 m
Gravitační stoka A4 z PVC DN 250, v délce 39,60 m
Gravitační stoka A5 z PVC DN 250, v délce 167,00 m
Gravitační stoka A6 z PVC DN 250, v délce 90,25 m
Propoj A 41 z PVC DN 250, v délce 3,00 m
Propoj A 51 z PVC DN 250, v délce 1,50 m
Gravitační stoka A7 z PVC DN 250, v délce 71,25 m
Gravitační stoka A8 z PVC DN 250, v délce 270,55 m
Gravitační stoka A81 z PVC DN 250, v délce 56,55 m
Gravitační stoka A9 z PVC DN 250, v délce 56,30 m
Gravitační stoka A91 z PVC DN 250, v délce 37,35 m
Gravitační stoka A10 z PVC DN 250, v délce 68,35 m
Gravitační stoka A11 z PVC DN 250, v délce 32,55 m
Propoj A41 z PVC DN 250, v délce 2,50 m
Propoj A51 z PVC DN 250, v délce 1,50 m
Propoj A12 z PVC DN 250, v délce 1,70 m
Havarijní přepad 1 z PVC DN 250, v délce 8,35 m

2) SO 02 Gravitační stoky Oldřichovice

Gravitační stoka D z PVC DN 250, v délce 211,25 m
Gravitační stoka E z PVC DN 250, v délce 196,25 m
Gravitační stoka E1 z PVC DN 250, v délce 35,20 m
Gravitační stoka F z PVC DN 250, v délce 111,20 m
Gravitační stoka G z PVC DN 250, v délce 109,50 m
Gravitační stoka G1 z PVC DN 250, v délce 22,55 m
Havarijní přepad 2 z PVC DN 250, v délce 3,15 m

3) SO 03 Výtlačné řady a čerpací stanice ČS1 a ČS2 Černovír, tlakový řad T1

Výtlač V1 z PE 100 RC 110x10, v délce 863,50 m a z PE 100 RC 125x11,4, v délce 1020,00 m
Výtlač V1 – uklidňující úsek z PVC DN 250, v délce 4,10 m
Výtlač V2 z PE 100 RC 110x6,6, v délce 77,05 m
Výtlač V1-1 z PE 100 RC 110x6,6, v délce 12,00 m
Tlakový řad T1 z PE 100 RC 75x4,5, v délce 77,55 m

Čerpací stanice ČS1 – podzemní kruhová prefabrikovaná betonová šachta o \varnothing 2,50 m
Čerpací stanice ČS2 – podzemní kruhová prefabrikovaná betonová šachta o \varnothing 1,60 m

4) SO 04 Výtlačné řady a čerpací stanice Oldřichovice, tlakový řad T2

Výtlač V3 z PE 100 RC 110x10, v délce 109,10 m
Výtlač V4 z PE 100 RC 110x10, v délce 128,55 m
Výtlač V5 z PE 100 RC 110x10, v délce 7,15 m

Tlakový řad T2 z PE 100 RC 75x4,5, v délce 53,20 m
Čerpací stanice ČS3 – podzemní kruhová prefabrikovaná betonová šachta o \varnothing 2,10 m
Čerpací stanice ČS4 – podzemní kruhová prefabrikovaná betonová šachta o \varnothing 2,10 m
Čerpací stanice ČS5 – podzemní kruhová prefabrikovaná betonová šachta o \varnothing 2,10 m

5) SO 05 Odbočky pro domovní přípojky Černovír

Součástí stavebního objektu jsou odbočky pro domovní přípojky. V rámci stavebního objektu je navrženo 124 ks přípojek, které jsou vedeny od stoky (*resp. tlakového řadu*) až k hranici soukromého pozemku, v celkové délce 558,50 m.

6) SO 06 Odbočky pro domovní přípojky Oldřichovice

Součástí stavebního objektu jsou odbočky pro domovní přípojky. V rámci stavebního objektu je navrženo 31 ks přípojek, které jsou vedeny od stoky (*resp. tlakového řadu*) až k hranici soukromého pozemku, v celkové délce 264 m.

7) SO 07 Elektropřípojky NN k ČS Černovír

Elektrická přípojka pro ČS1 v délce trasy 7,00 m.
Elektrická přípojka pro ČS2 v délce trasy 127,00 m.

8) SO 08 Elektropřípojky NN k ČS Oldřichovice

Elektrická přípojka pro ČS3 v délce trasy 110,00 m.
Elektrická přípojka pro ČS4 v délce trasy 15,00 m.
Elektrická přípojka pro ČS5 v délce trasy 3,00 m.

9) SO 09 Zpevněné plochy u čerpacích stanic

Je navržena jedna zpevněná a odstavná asfaltová plocha u ČS2, která je řešena formou zálivu pro příčné odstavení obslužného vozidla.

10) SO 10 Přeložky inženýrských sítí

Přeložka kabelu NN u ČS4 v délce 7,00 m.
Přeložka kabelu NN v trase stoky D v úseku mezi šachtami ŠD14 – ŠD15 v délce 30,00 m.
Přeložka sdělovacího kabelu v trase stoky D v úseku mezi šachtami ŠD11 – ŠD12 v délce 10,00 m.
Přeložka vodovodu v trase stoky A3 v úseku mezi šachtami ŠA84 – ŠA85 v délce 39,00 m.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Společné povolení k umístění a provedení stavby se v souladu s ustanovením § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*zpracovala společnost AQUA PROCON s.r.o., projektová a inženýrská společnost – divize Praha, IČ: 60712121, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, Ing. Radovan Haloun, CSc., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0009451, v květnu 2021, pod č. zak. 1565020-72*).
2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti **ČD-Telematika, a.s.**, ze dne 22.06.2021 pod č.j. 1202112358, ze dne 02.09.2021 pod č.j. 07445/2021-O, společnosti **České Radiokomunikace a.s.**, ze dne 20.07.2021 pod zn. UPTS/OS/278323/2021, společnosti **GasNet, s.r.o.**, ze dne 22.07.2021 pod zn. 5002411508, společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.**, ze dne 16.09.2021 pod zn. 1118087160, společnosti **CETIN a.s.**, ze dne 09.07.2021 pod č.j.: 699813/21. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí spisu vedeného v tomto řízení.
5. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním sjezdu a napojením na silnici II/360 p.p.č. 694 na p.p.č. 714/1 v k.ú. - Oldřichovice u Ústí nad Orlicí k ČS 3, **Krajského ředitelství policie Pardubického kraje** pod č.j. KRPE-64161-1/ČJ-2021-170006 ze dne 30.08.2021:
 - Plocha sjezdu bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici.
 - Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. Z vnitřního směrového oblouku silnice II/360 budou z rozhledového trojúhelníku vykáceny stromy a keře. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.
6. Budou dodrženy podmínky souhlasu orgánu státní správy ve věci místních komunikací **Městského úřadu Ústí nad Orlicí**, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ze dne 29.06.2021 pod č.j. MUUO/25232/2021/ŽP/ba:
 - Uzavírka bude probíhat mimo zimní období, které trvá od 1.11. do 31.03., a v souladu s případnými uzavírkami a objíždkami okolní silniční sítě.
 - V průběhu stavby nesmí na silniční a místní komunikace nanášeno bláto a nečistoty. Silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na silnici a místní komunikace skládán stavební, víkopový či jiný materiál.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu orgánu státní správy lesů **Městského úřadu Ústí nad Orlicí**, odboru ŽP, ze dne 15.09.2021 pod č.j. MUUO/35584/2021/ŽP/grim:
 - Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedošlo k poškození lesních porostů.
 - Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkce lesa, nebo jejich části, které nejsou stavbou dotčeny.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku Tichá Orlice a povodí – **Povodí Labe, s.p.**, ze dne 01.09.2021 pod č.j. PLa/2021/032721:
 - Křížení vodních toků budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - V případě dvou křížení Tiché Orlice bude vrch chráničky uložen minimálně 1,2 m pod skutečným dnem toku.

- Po ukončení akce požadujeme předat zaměření skutečného stavu v místech křížení s tokem Tichá Orlice.
 - Pro stavbu bude nutné vypracovat **povodňový plán**. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).
9. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska **Správy železnic, s.o.**, pod č.j. 25858/2021-SŘ-ORŽ HKR-OPS ze dne 27.09.2021:
- V předstihu před zahájením stavby (*min. 14 dní*) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD a obvodu dráhy vedoucího PS Ústí nad Orlicí p. Podhájeckého tel. 972 325 547, 725 210 023. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím PS dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazuji si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
 - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy a zařízení ve správě SSZT, které jsou zakresleny v předložené PD. Před započítáním prací objednejte jejich vytyčení na tel. 724 947 734 p. Stránský.
 - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy NN ve správě SEE. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí VPS p. Hlávka tel. 972 32 3943 příp. VM p. Gajdošík tel. 702 021 561. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop. Křížení musí odpovídat platným ČSN, při odkrytí těchto kabelových tras požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení výše uvedeným pracovníkem.
 - Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (ve správě ČD - Telematika a.s.) a v majetku ČD - Telematika a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD - Telematika a.s. č. j. 07445/2021-0 ze dne 2. 9. 2021. Požadujeme před stavbou objednat u ČD - Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správou železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace a Všeobecných podmínek pro kabely ČD - Telematika a.s.
 - V případě přejíždění kabelových tras automobilovou technikou, musí být provedeno zpevnění povrchu nad výše uvedenými kabelovými trasami podle pokynů správců, např. silničními panely.
 - Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců ORŽ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
 - Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek, SŽDC S 4 - Železniční spodek, a další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění.
 - Křížení tratě bude provedeno dle schválené a námi ověřené projektové dokumentace. Každá z chrániček musí vyhovovat zatížení podle ČSN a musí být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat nejméně 4 m od osy krajní koleje. Minimální krytí chráničky bude 2,5 m od horní hrany pražce k horní hraně chráničky.
 - V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaků požadujeme zajistit prostorové měření koleje/í nad příslušným protlakem (na náklady investora). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí PS. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chrániček za účasti vedoucího PS nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku.
 - Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a

- stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy provozované koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího PS. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bpl, Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu Správy železnic, státní organizace Obl).
- Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
 - Vedoucí práce zhotovitele (v obvodu dráhy) - cizího právního subjektu (CPS) musí mít kvalifikaci podle Předpisu Správy železnic, státní organizace Zaml „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem Správa železnic, státní organizace, jsou uveřejněny na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace <http://www.spravazeleznic.cz>. Vedoucí prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.
 - Staveniště na drážním pozemku bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
 - Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 - Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího PS a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
 - Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
 - Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 - Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 - Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost menší než 2 m.
 - Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
 - Po dokončení prací v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek - výše uvedené pracovníky. Následně zašle na technický úsek OŘ HKR protokoly z těchto prohlídek.
 - Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení, a to ještě před zahájením prací.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Drážního úřadu ČR**, pod č.j. DUCR-56165/21/Sj ze dne 05.10.2021:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

- Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
 - V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdny průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
- 11. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. **Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
- 12. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 13. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.12.2023.**
- 14. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu.**
- 15. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena **závěrečná prohlídka stavby.** Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, které doklady budou při ní předloženy (*jedná se zejména o doklad o nepropustnosti kanalizace, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti, zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí ... atd).*

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.09.2021 žádost společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, o vydání společného povolení k umístění a provedení souboru staveb „Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír“ (podle ustanovení § 94j odst. (1) stavebního zákona a § 15 odst. (6) vodního zákona).

Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Tato stavba je v souladu s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Protože návrh žadatele neobsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad vyzval žadatele usnesením pod č.j. MUUO/37318/2021/ŽP/Ku/123 ze dne 30.09.2021 k odstranění nedostatků žádosti a vodoprávní řízení tímto přerušil. Zároveň vodoprávní úřad stanovil potřebnou lhůtu pro odstranění nedostatků podání. Dne 29.11.2021 byly chybějící podklady pro rozhodnutí doplněny.

Protože návrh žadatele již obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad s ohledem na trvající pandemii a na skutečnost, že svolání ústního jednání vzhledem k typu připomínek účastníků řízení není účelné (*jedná se zejména o individuální požadavky k napojení rodinných domů a realizaci jednotlivých přípojek*), upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j. MUUO/48081/2021/ŽP/Ku ze dne 30.11.2021 informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům.

Námítky a připomínky účastníků řízení:

Všechny vodoprávnímu úřadu doručené námítky, připomínky a vyjádření účastníků řízení byly postoupeny k vyjádření investorovi stavby, společnosti TEPVOS, spol. s r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí. Stanovisko investora k uvedeným námítkám, připomínkám a vyjádřením bylo vyhotoveno ve spolupráci s projektantem stavby a doručeno vodoprávnímu úřadu dne 07.01.2021. Vodoprávní úřad toto stanovisko příslušným způsobem zapracoval do odůvodnění tohoto rozhodnutí a některé body doplnil, či upřesnil.

Vypořádání námitek a připomínek účastníků řízení:

Dne 13.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující připomínky paní Veroniky Plecháčkové a paní Marie Schellongové, bytem Čemovír 5, 562 01 Ústí nad Orlicí:

Zasíláme připomínky a žádáme o vyjádření, protože se nás značně dotýká (stavba přečerpávací stanice), náš rod. dům č.p.5 je v bezprostřední blízkosti plánovaných výkopů a stavby ČS1. Při zkušebních vrtech se písky a spodní voda objevily v malé hloubce a došlo k rychlému sesuvu stěn vrtu, proto máme obavu z narušení statiky domu.

1. *Proč jsme nebyli přizváni jako účastníci jednání - pronajatý pozemek stavba ČS1*
2. *Statika rod. domu č.p.5 výkopové práce-kdo bude zodpovídat a hradit způsobené škody.*
3. *Dočasný zábor přístupové cesty (doba), přístup do rod. domu č.p.5, řešení vjezdu a odjezdu mot. vozidel.*
4. *Chybí přesné napojení odpadního řadu a hloubka výkopu.*
5. *Čerpací stanice ČS1 její hluk a možný zápach.*
6. *Čerpací stanice ČS1 - stavba v aktivní záplavové zóně.*
7. *Nezachyceny - přívod el. vedení, vodovodní přípojky pro č.p.5, telefon. kabel (internet).*
8. *Jak bude zajištěna bezpečnost při výkopových pracích - nezletilé děti.*
9. *Doba výkopových prací - dočasný zábor od do.*
10. *Havarijní přepad ČS1 do řeky Tichá Orlice nebezpečí ekologické havárie.*
11. *Splašková kanalizace přes řeku Tichá Orlice, Černovírský potok, překážka odtoku vody - možnost záplavy pozemku 110/1 - roh potoka řeky - silná opěrná zeď.*
12. *Zabezpečení přívalových vod na přístupové cestě k rod. domu č.p.5.*
13. *Náhrada škod na pozemku 110/1 a 110/2 jako je plot, stromy a keře.*
14. *Parkování vozidel během stavby - J. Plecháček člen zásahové jednotky požární ochrany, nutnost motorového vozidla u domu v případě vyhlášení požár. poplachu.*
15. *Pronájem pozemku 667/11 - manželé Plecháčkovi - na dobu neurčitou.*

16. *Vrty - nestabilní podloží (písek) pohyb těžké techniky po přístupové cestě (statika domu).*
17. *Souhlas majitelů rod. domu č.p.5 přímý soused pozemkové stavby musí být účastníkem.*
18. *Přístupová cesta se po dokončení stavby nesmí v žádném případě zvednout - nejlépe snížit cca o 20 cm - nutná záruka - nebezpečí povodňové vody a přívalové vody.*
19. *V projektu je chybně zakreslený potok od šachty 10 až 14.*
20. *Pohyb těžké techniky po mostě jeho oprava.*

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

1. *Netýká se (vyj. vodoprávního úřadu níže).*
2. *Veškeré případné způsobené škody na objektech nebo pozemcích vč. oplocení, a zeleně na pozemku vzniklé během stavby budou zdokumentovány a uvedeny do stavebního deníku. Opravy a uvedení do původního stavu budou hrazeny z rozpočtu stavby. Odpovídá zhotovitel stavby s technickým dozorem.*
3. *Dočasný zábor a řešení vjezdu do domu na starost má zhotovitel stavby. Je jeho povinností během trvání stavby zajistit nepřetržitý přístup k objektu a příjezd pro vozidla záchranné služby a HZS.*
4. *Přesné napojení objektu bude řešeno v rámci zpracování projektu přípojky, hloubka výkopu bude daná hloubkou odtokového potrubí z objektu a kótou stoky v místě napojení přípojky.*
5. *ČS1 je navržena jako kompaktní podzemní čerpací stanice bez zápachu, ve které není volná hladina. Hluk ČS je v rámci povolených hodnot dle příslušné ČSN.*
6. *K navržené ČS1 je vydán souhlas Povodí Labe, a.s.*
7. *Veškeré vedení pozemních sítí je v dokumentaci nakresleno dle podkladů jednotlivých správců. Před započítáním stavebních prací bude provedeno vytyčení všech stávajících sítí.*
8. *Za bezpečnost během provádění stavby odpovídá zhotovitel stavby. Výkopy budou zajištěny proti vniknutí cizích osob.*
9. *Dobá výkopových prací bude určena v návaznosti na technologii, kterou hodlá použít zhotovitel stavby, zatím není známa. Termín záboru bude znám po předložení přesného harmonogramu stavby vybraného zhotovitele.*
10. *Čerpací stanice bude osazena 2 čerpadly - 1 provozní + 1 rezervní, které v případě poruchy naskočí automaticky, porucha bude hlášena na dispečink. V případě výpadku el. energie se počítá s tím, že během výpadku nebudou fungovat žádné myčky, pračky apod. a tím bude odtok vod z jednotlivých objektů menší, a kromě toho je ve stoce určitý objem k zachycení množství odpadních vod, které nezačnou havarijním přepadem přetékat okamžitě po výpadku el. energie.*
11. *Přes Tichou Orlici a Černovírský potok vede výtlačný řad o průměru 110 mm a je uložen pode dnem koryta, tudíž nebude překážet odtoku vody a nevyvolává možnost záplavy pozemku p.č. 110/1.*
12. *Projektová dokumentace neřeší odvádění dešťových vod, stávající systém dešťové kanalizace zůstává funkční.*
13. *Viz bod 2*
14. *Viz bod 3*
15. *Vlastník pozemku 667/11 souhlasí se stavbou na pozemku. Pouze vlastník pozemku je oprávněn informovat nájemce o navrhovaném záměru.*
16. *Za účelem zpracování projektu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. V zemních pracích jsou zohledněny geologické poměry na staveništi.*
17. *(vyjádření vodoprávního úřadu níže)*
18. *Přístupová cesta po dokončení stavby bude uvedena do původního stavu.*
19. *V předmětném úseku je potok zatrubněný, byl zakreslen na základě dostupných podkladů. Přesná poloha bude zjištěna před započítáním stavebních prací.*
20. *Nepředpokládá se, že dojde k poškození mostu těžkou technikou.*

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

K bodu 1. vodoprávní úřad uvádí, že okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 odst. (1) správního řádu a ustanovením § 94k písm. d) stavebního zákona, kdy se jedná zejména o vlastníky stavbou dotčených parcel. O nájemní smlouvě investor ani správní orgán nebyl předem informován (*nepodléhá zápisu do KN*), je tedy povinností vlastníka pozemku nájemce o plánovaném záměru informovat. Ostatním účastníkům řízení, než vyjmenovaným, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou, touto cestou je tedy možné, aby se o vedeném řízení dozvěděl každý, kdo se cítí být navrženým záměrem dotčen na svých právech.

K bodu 6. vodoprávní úřad doplňuje, že v aktivní zóně záplavového území je v souladu s ustanovením § 67 odst. (1) vodního zákona možné mimo jiné uvedené umísťovat a provádět stavby vodních děl sloužících k odvádění odpadních vod a staveb nezbytné technické infrastruktury.

K bodu 17. vodoprávní úřad uvádí, že okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanovením § 27 odst. (1) správního řádu a ustanovením § 94k písm. d) stavebního zákona kdy se jedná zejména o vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž právo může být společným povolením přímo dotčeno. Účastníci řízení se identifikují označením pozemů (*číslem pozemkové parcely*). Vodoprávní úřad postavení účastníků řízení paní Veroniky Plecháčkové a paní Marie Schellongové, bytem Čemovír 5, 562 01 Ústí nad Orlicí, jako vlastníků pozemků sousedících s navrženou stavbou, považuje za oprávněné a jejich připomínkami se řádně zabýval.

Dne 14.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření paní Zuzany Mačátové, bytem Čemovír 131, 562 01 Ústí nad Orlicí:

Připojení na splaškovou kanalizaci pro nemovitost čp. 131 je značně složitě a nesouhlasím s ním. Rozhodně nebylo vhodné upustit od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území. Dne 25.11. 2021 měla být na veřejné schůzi osadního výboru s občany a společností Tepvos spol. s.r.o., konzultována projektová dokumentace splaškové kanalizace, jednotlivá připojení, která se v mnohých případech jeví jako dost komplikovaná. Mnoho nemovitostí má jímky, žumpy a čističky v místech, která jsou od plánované kanalizace vzdálené i několik desítek metrů a k tomu pod úrovní pozemků, cest a silnic, kterými kanalizace povede. Počítalo se s tím, že se na společném setkání najdou vhodnější řešení, která budou zanesena do projektové dokumentace. Bohužel se setkání kvůli pandemii Covid-19 neuskutečnilo. Měl se tedy najít jiný způsob, jak se s problémy v daném území seznámit, možná právě místním šetřením. Po konzultaci s panem Pražákem ze společnosti Tepvos jde projekt cestou nejjednodušší a nejrychlejší pro město Ústí nad Orlicí, ale už ne pro občana. Součástí projektu nebudou kanalizační přípojky po soukromém pozemku, betonové šachty s čerpadlem a navíc společnost Tepvos spol. s r.o. tyto lokální čerpadla nebude ani provozovat ani čistit. Tyto informace mnoho občanů neví, mnozí se o navrženém vedení splaškové kanalizaci dozvěděli teprve díky iniciativě předsedy osadního výboru pana Berana. Splašková kanalizace je dost zásadní věc jak pro město UO tak pro nás občany, se kterými měl být tento záměr nejdříve prodiskutován. Postavit nás před hotovou věc není férové jednání. Určitě by se našla lepší varianta gravitačního připojení nejen pro nemovitost čp. 131, ale i nemovitosti Černovír čp.111 a Černovír čp. 116.

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

Vzhledem k morfologickému členění terénu, není reálné zajistit pro všechny nemovitosti gravitační napojení do stok. Stoky jsou navrženy tak, aby v co největší možné míře zajistily gravitační napojení a aby byly vedeny v komunikacích, kde provozovatel bude mít v případě potřeby nepřetržitý přístup.

Kanalizační přípojky na soukromém pozemku nejsou a dle platné legislativy ani nemůžou být součástí kanalizační soustavy, kterou provozuje firma k tomu určena, v tomto případě Tepvos spol. s r.o. Žádostí a návrhem v přiložené situaci se budeme zabývat samostatně. Pokud by byla dokumentace přepracována a bylo by možné změnu realizovat, byla by řešena změnou stavby před dokončením. V současné době trváme na odkanalizování dle projektové dokumentace.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci v souladu s ustanovením § 94m odst. (3) stavebního zákona upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad k posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provedení. Také s ohledem na trvající pandemii neshledal správní orgán svolání ústního jednání spojeného s místním šetřením za nezbytné a účelné. Během probíhajícího řízení je účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisu. Stavební řízení je vedeno na základě návrhu investora (*zpracovaného oprávněnou osobou – projektantem pro vodní díla*) a ten se posuzuje v předloženém rozsahu. Případné požadavky majitelů dotčených nemovitostí na změny v navrženém řešení měly být projednány v rámci předprojektové přípravy a nejsou předmětem tohoto řízení, je třeba je projednat přímo s investorem stavby. Z tohoto důvodu by se ani na případném místním šetření neřešily. Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (*veřejné kanalizace*), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně.

Dne 14.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření paní Evy Hainzové, bytem Čemovír 24, 562 01 Ústí nad Orlicí:

Žádám o prodloužení kanalizace na městském pozemku č. 648/1 (ŠA142) dle přiloženého náčrtku, z důvodu možného budoucího připojení na kanalizaci domu č. 24. V současné době se nachází jímka na východní straně domu č. 24 a při budoucí realizaci přípojky bychom museli zasahovat do městského pozemku č. 648/1.

Vyjádření projektanta:

V době zpracování projektové dokumentace jsme neměli polohu umístění jímky a odbočka do stoky byla navržena orientačně. Dle skutečného umístění jímky bude projektem přípojky řešeno přesné napojení přípojky do stoky. I když se jímka nachází na východní straně domu, bude možné přípojku napojit do šachty ŠA142. Není nutno stoku prodlužovat - viz nákres. Pozemek p.č. 648/1 je stavbou dotčený a je k tomu souhlas vlastníka pozemku, a tak jako tak bude dotčen stavbou přípojky a stoky. Přípojka na pozemku 648/1 bude realizována na náklady investora stavby.

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

Investor souhlasí s vyjádřením projektanta a v rámci změny stavby před dokončením bude dokumentace upravena podle jeho návrhu.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (*veřejné kanalizace*), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně.

Dne 14.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření Ing. Ivany Mikulecké, bytem Čemovír 130, 562 01 Ústí nad Orlicí:

Tímto bychom chtěli vznést námitku k navržené kanalizaci. Jsme majitelé rodinného domu na stavební parcele 259 - viz příložený náskres - č.p. 130. Vzhledem ke konstrukci našeho domu a stávajícím odpadům není technicky možné se připojit na navržené vedení kanalizace ŠA 102- ŠA 104. Odpad z našeho domu je sveden směrem ke hřbitovu (parcela č. 397/2) - jsme schopni se napojit na parcele 639/3 - na místě vyznačené v příloze vínovou čarou a kolečkem. Takto jsem to i fyzicky ukazovali geodetům, kteří zde byli zaměřovat. V případě, že nebude možné zříditi námi navrženou přípojku, která technicky dovoluje připojit náš dům, netrváme na napojení na městskou kanalizaci za předpokladu, že ani nadále nebudeme hradit srážkové vody.

Vyjádření projektanta:

V době zpracování projektové dokumentace nebyl zpracován projekt přípojky a odbočka do stoky byla navržena orientačně. Nemovitost č.p. 130 je možné napojit přípojkou v pozemku 639/3 do šachty ŠA102 dle Vašeho náskresu a stoku A5 ukončit ve šachtě ŠA102.

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

Investor souhlasí s vyjádřením projektanta a v rámci změny stavby před dokončením bude dokumentace upravena podle jeho návrhu.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejné kanalizace), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně.

Dne 16.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření pana Petra Čevony, bytem Čemovír 127, 562 01 Ústí nad Orlicí:

V návrhu dle „projektu“ fy. Aqua Procon je m.j. navržena stoka A2 - kompletně v profilu komunikace p.č. 663/1. Tato stoka A2 má za úkol odvést splaškové vody z nemovitostí č.p. 127 a 120 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Dovolím si tímto správnímu orgánu dát na vědomí, že tyto dvě nemovitosti jsou již odkanalizovány na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí č.j 752/00SOU/71/830 do oblasti stoky A21 mezi šachty ŠA 65 a ŠA 73. Provedení odvodu splašků je potrubím DN200, která dle mého názoru a rovněž dle názoru oslovených expertů na danou problematiku plně vyhovující pro odvod splaškové vody z nemovitostí č.p. 127 a č.p. 120 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Dále jsou zde již instalovány kontrolní šachty 1 a 2, které jsou provedené betonovými skružemi o průměru 1 m. Tímto se domnívám, že je naprosto zbytečné a nevhodné budování šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 a žádám tímto správní orgán aby v souladu se správním řádem zák. 500/2004 Sb. postupoval dle §2 odst. 4, který správnímu úřadu ukládá povinnost dbát m. j., aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Domnívám se, že vybudování šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 ve stoce A2 je s tímto v přímém rozporu. Žádám proto správní orgán o zajištění změny projektové dokumentace ve smyslu ZRUŠENÍ šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 v projektu stoky A2 v kanalizaci v Černovíru u Ústí nad Orlicí. Jejich zbytečné vytvoření znamená pouze výrazně zvýšené nákladů na celou kanalizaci a naprosto zbytečné zničení cesty v pp.č. 663/1 od šachty ŠA 66 po šachtu ŠA72 .

Vyjádření projektanta:

V době zpracování projektové dokumentace projektant bohužel neměl k dispozici podklady o napojení objektů č.p. 120, č.p. 127 a vycházel z předpokladů. Na základě Vámi poskytnutých podkladů o napojení objektů sdělujeme:

- *každé č.p. musí mít svoji vlastní odbočku napojenu na stoku, přípojka by neměla být vedena přes cizí pozemek (p.č.167/17),*
- *v současné době neexistuje v obci systém splaškové ani jednotné kanalizace, na který by jednotlivé domy byly napojeny a takto odkanalizovány, projektant v době zpracování návrhu nedisponoval údaji o existenci takové stoky ani v předmětné lokalitě, která by případně mohla být přepojena na novou kanalizaci,*
- *z výše uvedeného vyplývá, že objekty č.p. 120,127 musí být přepojeny na novou kanalizaci, nejlépe z kontrolních šachet 1 a 2, každá přípojka zvlášť do stoky A2,*
- *dle skutečné polohy napojovacích míst případně bude možné zkrátit stoku A2 a to tak, že bude ukončena cca 2,0 m za poslední přípojkou,*
- *po provedení stoky cesta bude uvedena do původního stavu.*

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

K připomínkám vlastníků čp. 127 a čp. 120 k zbytečné a nevhodné realizaci stoky A2, na kterou se mají v budoucnu napojit samostatnou splaškovou kanalizační přípojkou obě nemovitosti, a žádají o zrušení šachet ŠA 66 až ŠA 72, která je koncová v komunikaci před domem čp. 120 s tím, že obě nemovitosti jsou odkanalizovány rozhodnutím stavebního úřadu č.j. 752/OOSOU/71/830 a navrhuji v textu a v příložených situacích napojení odtoku DN 200 z domovní čistírny TOPAS do stoky A 21 přes pozemek 167/17 vlastníka na LV 205 pro k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. V přílohách na situaci pana Čevony čp. 127 jsou zaměřeny stávající šachty a zakreslen návrh na napojení do stoky A 21 a v příloze paní Petráňkové čp. 120 je na situaci projektanta z XI.99 také SO 03 s ČOV TOPAS a odtokem DN 200 do blíže nespecifikované kanalizace DN 300. O umístění splaškové kanalizační stoky A2 v komunikaci na pozemku p.č. 663/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí v délce 100,5 m před dům čp. 120 s příčným překopem pro odbočení na hranici pozemku pro možnost budoucího napojení splaškové kanalizační přípojky bylo rozhodnuto ODaSÚ MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 20.10.2021 pod č.j. MUUO/36891/2021/DSS/ba na základě předchozích souhlasů vlastníka a správce komunikace, a to rozhodnutím o zvláštním užívání místní komunikace k umístění inženýrské sítě - splaškové kanalizace. Stanovené podmínky budou dodrženy. Pokud povolené odkanalizování pomocí ČOV vyhovuje stanoveným limitům a vlastníci v současné době neuvažují o přepojení na splaškovou kanalizaci z důvodu rozkopání nového asfaltu, bylo by možné stoku A2 zkrátit asi o 50 m, nerealizovaly by se šachty ŠA 72, ŠA 71 a ŠA 70, šachta ŠA 69 jako koncová by byla umístěna v komunikaci naproti hranici p. p. č. 179/12 vlastníka Petra Čevony a pozemku p. č. 179/4 vlastníka Jany Petráňkové. Možnost budoucího napojení čp. 120 by byla kanalizační přípojkou po vlastním pozemku 179/4 u čp. 120 k odbočení z nově umístěné koncové šachty ŠA 69. Z dokladů příložených k námítkě o zbytečnosti budování stoky A2 vyplývá, že do kanalizace DN 200 jsou vypouštěny vody již vyčištěné z ČOV TOPAS - viz situace SO 03 od čp 120 a jsou dále vedeny do kanalizace DN 300. Vzhledem k tomu, že Černovír nemá splaškovou kanalizaci, jedná se pro nás o neznámou kanalizaci, která může být součástí odvodnění komunikace nebo ji vlastní třetí osoba apod. A protože vlastníci domů čp. 120 a čp. 127 mají, tak jak uvádějí, odkanalizování povoleno stavebním úřadem, nemáme právo do tohoto stavu zasahovat a trváme proto na realizaci podle dokumentace. S navrhovaným přepojením DN 200 na stoku D 21 přes cizí pozemek 167/17 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí nesouhlasíme a rovněž nesouhlasíme s tímto přepojením z důvodu, že tímto potrubím jsou odváděny již vyčištěné vody z ČOV TOPAS a tyto vyčištěné vody by byly přečerpávány do centrální čistírny. V případě, že by došlo ke zkrácení stoky A2 bylo by to řešeno formou změny stavby před dokončením.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je potřeba povolení podle ustanovení § 8 odst. (1) písm. c) zákona o vodách a o změně některých zákonů (*dále jen „vodní zákon“*). Pro výše uvedené nemovitosti vodoprávní úřad v současné době neneviduje žádné takové povolení. Soulad způsobu likvidace odpadních z rodinného domu č.p. 127 s platnými právními předpisy není ale předmětem tohoto správního řízení. Dále je nutno konstatovat, že veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti, nejedná se tedy o zájem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle názoru vodoprávního úřadu veřejným zájmem je. Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (*veřejné kanalizace*), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně.

Dne 16.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření Mgr. Jany Petránkové, bytem Dolní Dobrouč 515, 561 02 Dolní Dobrouč:

V návrhu dle „projektu“ fy. Aqua Procon je m.j. navržena stoka A2 - kompletně v profilu komunikace p.č. 663/1, která byla za nemalé investiční prostředky Města Ústí nad Orlicí v r. 2019 kompletně vyasfaltována. Tato stoka ozn. A2 má za úkol odvést splaškové vody z nemovitostí č.p. 127 a 120 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Dovolím si tímto správnímu orgánu dát na vědomí, že tyto dvě nemovitosti jsou odkanalizovány na základě rozhodnutí Stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí č.j. 752/00SOU/71/830 do oblasti stoky A2 mezi šachty ŠA 65 a ŠA 73. Provedení odvodu splašků je rourou DN200, která dle názoru navrhovatelky a rovněž dle názoru oslovených expertů na danou problematiku je plně vyhovující pro odvod splaškové vody z nemovitostí č.p. 127 a č.p. 120 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Tímto podatelka dovozuje, že je naprosto zbytečné, kontraproduktivní a hrubě nevhodné budování šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 a žádá tímto správní orgán v souladu se správním řádem zák. 500/2004 Sb. aby postupoval dle §2 odst. 4, který správnímu úřadu ukládá povinnost dbát m.j., aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Navrhovatelka se oprávněně domnívá, že vybudování šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 ve stoce A2 je s tímto v přímém rozporu. Žádám proto správní orgán o zajištění změny projektové dokumentace ve smyslu ZRUŠENÍ šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 v projektu stoky A2 v kanalizaci v Černovíru u Ústí nad Orlicí. Jejich zbytečné vytvoření znamená pouze výrazně zvýšené náklady na celou kanalizaci a naprosto zbytečné zničení cesty v pp.č. 663/1 od šachty ŠA 66 po šachtu ŠA72. Pro odkanalizování stávajících (i případných budoucích nemovitostí jsou naprosto zbytečné). V jejich rozsahu není prakticky možné vytvořit nemovitost bez souhlasu vlastníků nemovitostí 127 a 120 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. Upozorňuji tímto správní orgán, že by měl s ohledem na Zákon 500/2004 Sb. Správní řád §2 odst. 4 dbát výhradně na soulad s veřejným zájmem. Navrhovatelka si dovoluje predikovat, že zbytečné zničení komunikace mezi šachtami ŠA66,ŠA67,ŠA68,ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 navrhované stoky A2 je v hrubém rozporu s v zákoně uvedeným veřejným zájmem. Žádám tímto o změnu projektu před vydáním rozhodnutí o povolení stavby splaškové kanalizace, a sice odstranění šachet ŠA66, ŠA67, ŠA68, ŠA69, ŠA69,ŠA70,ŠA71 a ŠA72 v navrhované stoce A2 pro jejich naprostou nepotřebnost a další důvody odporující veřejnému zájmu - náklady, zničení cesty. Vzhledem k tomu, že dle laického návrhu podatelky zhruba 50 % domácností postižených navrhovanou výstavbou kanalizace nemá šanci bez astronomických nákladů se ke kanalizaci připojit takto rozumně uspořené prostředky by se daly překlopit ve prospěch těchto obyvatel, zejména ke smysluplné změně projektu tak, aby se mohli ke kanalizaci připojit všichni obyvatelé obce.

Vyjádření projektanta:

V době zpracování projektové dokumentace projektant bohužel neměl k dispozici podklady o napojení objektů č.p. 120, č.p. 127 a vycházel z předpokladů. Na základě Vámi poskytnutých podkladů o napojení objektů sdělujeme:

- *každé č.p. musí mít svoji vlastní odbočku napojenu na stoku, přípojka by neměla být vedena přes cizí pozemek (p.č.167/17),*
- *v současné době neexistuje v obci systém splaškové ani jednotné kanalizace, na který by jednotlivé domy byly napojeny a takto odkanalizovány, projektant v době zpracování návrhu nedisponoval údaji o existenci takové stoky ani v předmětné lokalitě, která by případně mohla být přepojena na novou kanalizaci,*
- *z výše uvedeného vyplývá, že objekty č.p. 120,127 musí být přepojeny na novou kanalizaci, nejlépe z kontrolních šachet 1 a 2, každá přípojka zvlášť do stoky A2,*
- *dle skutečné polohy napojovacích míst případně bude možné zkrátit stoku A2 a to tak, že bude ukončena cca 2,0 m za poslední přípojkou,*
- *po provedení stoky cesta bude uvedena do původního stavu.*

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

K připomínkám vlastníků čp. 127 a čp. 120 k zbytečné a nevhodné realizaci stoky A2, na kterou se mají v budoucnu napojit samostatnou splaškovou kanalizační přípojkou obě nemovitosti, a žádají o zrušení šachet ŠA 66 až ŠA 72, která je koncová v komunikaci před domem čp. 120 s tím, že obě nemovitosti jsou odkanalizovány rozhodnutím stavebního úřadu č.j. 752/OOSOU/71/830 a navrhuji v textu a v přiložených situacích napojení odtoku DN 200 z domovní čistírny TOPAS do stoky A 21 přes pozemek 167/17 vlastníka na LV 205 pro k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. V přílohách na situaci pana Čevony čp. 127 jsou zaměřeny stávající šachty a zakreslen návrh na napojení do stoky A 21 a v příloze paní Petráňkové čp. 120 je na situaci projektanta z XI.99 také SO 03 s ČOV TOPAS a odtokem DN 200 do blíže nespecifikované kanalizace DN 300. O umístění splaškové kanalizační stoky A2 v komunikaci na pozemku p.č. 663/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí v délce 100,5 m před dům čp. 120 s příčným překopem pro odbočení na hranici pozemku pro možnost budoucího napojení splaškové kanalizační přípojky bylo rozhodnuto ODaSÚ MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 20.10.2021 pod č.j. MUUO/36891/2021/DSS/ba na základě předchozích souhlasů vlastníka a správce komunikace, a to Rozhodnutím o zvláštním užívání místní komunikace k umístění inženýrské sítě - splaškové kanalizace. Stanovené podmínky budou dodrženy. Pokud povolené odkanalizování pomocí ČOV vyhovuje stanoveným limitům a vlastníci v současné době neuvažují o přepojení na splaškovou kanalizaci z důvodu rozkopání nového asfaltu, bylo by možné stoku A2 zkrátit asi o 50 m, nerealizovaly by se šachty ŠA 72, ŠA 71 a ŠA 70, šachta ŠA 69 jako koncová by byla umístěna v komunikaci naproti hranici p. p. č. 179/12 vlastníka Petra Čevony a pozemku p. č. 179/4 vlastníka Jany Petráňkové. Možnost budoucího napojení čp. 120 by byla kanalizační přípojkou po vlastním pozemku 179/4 u čp. 120 k odbočení z nově umístěné koncové šachty ŠA 69. Z dokladů přiložených k námitce o zbytečnosti budování stoky A2 vyplývá, že do kanalizace DN 200 jsou vypouštěny vody již vyčištěné z ČOV TOPAS - viz situace SO 03 od čp 120 a jsou dále vedeny do kanalizace DN 300. Vzhledem k tomu, že Černovír nemá splaškovou kanalizaci, jedná se pro nás o neznámou kanalizaci, která může být součástí odvodnění komunikace nebo ji vlastní třetí osoba apod. A protože vlastníci domů čp. 120 a čp. 127 mají, tak jak uvádějí, odkanalizování povoleno stavebním úřadem, nemáme právo do tohoto stavu zasahovat a trváme proto na realizaci podle dokumentace. S navrhovaným přepojení DN 200 na stoku D 21 přes cizí pozemek 167/17 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí nesouhlasíme a rovněž nesouhlasíme s tímto přepojením z důvodu, že tímto potrubím jsou odváděny již vyčištěné vody z ČOV TOPAS a tyto vyčištěné vody by byly přečerpávány do centrální čistírny. V případě, že by došlo ke zkrácení stoky A2 bylo by to řešeno formou změny stavby před dokončením.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Vodoprávní úřad upozorňuje na skutečnost, že k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je potřeba povolení podle ustanovení § 8 odst. (1) písm. c) zákona o vodách a o změně některých zákonů (*dále jen „vodní zákon“*). Pro výše uvedené nemovitosti vodoprávní úřad v současné době neeviduje žádné takové povolení. Soulad způsobu likvidace odpadních z rodinného domu č.p. 120 s platnými právními předpisy není ale předmětem tohoto správního řízení. Dále je nutno konstatovat, že veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti, nejedná se tedy o zájem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle názoru vodoprávního úřadu veřejným zájmem je. Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (*veřejné kanalizace*), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně.

Dne 16.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření Ing. Petra Vaška, bytem Černovír 87, 562 01 Ústí nad Orlicí:

Po prostudování předložených podkladů mám jako spolumajitel čp.67 v katastru obce Černovír k předloženému projektu tyto připomínky na Stoce A7 mezi šachtami ŠA 23 -ŠA 131 na místní komunikaci - pozemek 662/9:

- *V uvažovaném prostoru budoucí kanalizace jsou v zemi položeny stávající rozvody CETIN - telefon a přívod vody pro čp.103 a 67 - tyto rozvody nejsou zakresleny v předložené PD.*
- *Z důvodu skalního podloží, které zde je a z důvodů úzké přestupové cesty, je třeba v tomto projektu počítat nejspíš s přeložkou obou sítí - CETIN a vodovodu - toto není zakresleno v předložené PD.*
- *Dále by bylo vhodné „přiložit“ při výkopových pracích nové připojení NN od ČEZu, pro čp.67, které je vedeno z čp.103 a je do budoucna nedostatečně dimenzované. Toto vedení by vedlo ze sloupu NN před garáží na pozemku 222 v souběhu budoucí kanalizace, přeložky vody a telefonu. Pokud se toto neprovede v jednom výkopu, je to do budoucna neproveditelné!*
- *Dále je třeba počítat s přítokem dešťové vody, která teče z místní komunikace na pozemku 662/9 minimálně v délce 100 m (nad touto cestou je při přívalových deštích lesní cesta v délce cca 500 m). Problém odvodu dešťových vod v tomto prostoru je nanejvýš nutné řešit při tomto projektu souběžně se všemi pracemi.*

Vyjádření projektanta:

- *Trasa kanalizace byla navržena s ohledem na podklady správců stávajících sítí. Před započatím stavebních prací bude provedeno vytyčení stávajících sítí, ze kterého vyplyne ev. nutnost drobné úpravy trasy stoky příp. přeložky, bude řešeno v rámci stavby.*

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

Investor souhlasí s vyjádřením projektanta a v případě zjištění rozdílů mezi podkladem a skutečností bude řešeno v rámci změny stavby před dokončením. Případné požadavky třetích osob související se stavbou kanalizace, budou investorem akce koordinovány tak, aby je v případě možnosti bylo možno také do komunikací umístit, případně umožnit jejich opravy apod. Opravy místních komunikací budou provedeny v celé jejich šíři. Pokud bude požadavek majitele a správce komunikace na realizaci dalších podpůrných staveb, jako např. na nové umístění odvodňovacích žlabů a regulované odvádění přívalových dešťů, a bude uzavřena dohoda i na jejich dofinancování, pak i to bude po koordinaci akcí možné.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Stavební řízení je vedeno na základě návrhu investora (*zpracovaného oprávněnou osobou – projektantem pro vodní díla*) a ten se posuzuje v předloženém rozsahu. Případné další požadavky majitelů dotčených nemovitostí na změny v navrženém řešení nejsou předmětem tohoto řízení, je třeba je projednat přímo s investorem stavby. Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením.

Dne 30.12.2021 obdržel vodoprávní úřad následující vyjádření paní Olgy Zastoupilové, bytem Černovír 102, 562 01 Ústí nad Orlicí:

f

Odvod splašků z nemovitosti č.p. 102 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí je řešen prostřednictvím septiku, jehož vývod je proveden do Černovířského potoka, je situován na rozhraní parcel 93/1 a 93/15 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, tedy asi 90 metrů od navrhované kanalizační stoky A3 šachta 77. Výšková úroveň výpusti se nachází několik metrů pod navrhovanou stokou pro náš dům, jak bude tedy dosaženo gravitační kanalizace? Nemalý problém také vidím v nutnosti překonat tok Černovířského potoka. Vybudování odvodu splašků za těchto podmínek, dodržení fyzikálních zákonů a uhrazení s tím spojených vysokých nákladů, se mi, jako účastníci řízení, jeví prakticky nemožné. Na základě výše uvedeného, dále s ohledem na zákon 500/2004 Sb. správní řád §2 odst. 4, kdy je správní orgán zavázán při vydání rozhodnutí dbát výhradně na soulad s veřejným zájmem, žádám tímto správní orgán:

- a) o iniciování přepracování projektu kanalizace pro k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí tak, aby se skutečně jednalo o gravitační kanalizaci,*
- b) vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k nemožnosti reálně se napojit na budovanou kanalizaci žádám o VYJMUTÍ nemovitosti č.p. 102 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí z povinnosti připojení na kanalizaci budovanou dle tohoto územního řízení.*

Vyjádření projektanta:

V době zpracování projektové dokumentace projektant neměl polohu odtoku z objektu a umístění septiku a odbočka do stoky byla navržena orientačně. Dle skutečného umístění odtoku z objektu (nikoliv septiku, který v případě napojení na kanalizaci musí být zrušen) bude dokumentací pro provádění stavby a projektem přípojky řešeno přesné napojení přípojky do stoky. V rámci předběžného geodetického měření prováděného za účelem zpracování dokumentace pro provádění stavby byla zjištěna poloha odtoku z objektu. V místě odtoku z objektu je kóta terénu 345,0 m n.m., hloubka odtoku nezjištěna. Vzhledem ke skutečné poloze odtoku z objektu je možné přípojku napojit do stoky A3 cca 3,0 m nad šachtou ŠA77. V tomto místě je kóta dna stoky 342,3 m n.m. Přípojka by měla být vedena od místa odtoku z objektu nejkratší cestou směrem ke stoce. Část stávajícího potrubí vedeného směrem k septiku, dále septik a výust' do potoka mají být zrušeny. Délka přípojky od místa napojení na stoku do odtoku z objektu činí cca 33,0. Při min. povoleném spádu přípojky 2 % činí převýšení přípojky 0,66 m. Z výše uvedeného vyplývá, že přípojku je možné napojit na stoku A3 gravitačně, pokud je dno odtoku z objektu 343,0 m n.m. tj. 2,0 m pod úroveň terénu nebo výše. Vedení stok pode dnem vodních toků je zcela běžný způsob uložení potrubí v místech, kde potrubí kříží vodní toky. Stavební práce pod Černovířským potokem by měly být prováděny otevřeným výkopem v období nízké hladiny potoka a dle normy určující způsob uložení stoky pode dnem koryta vodního toku.

K výše uvedeným připomínkám investor uvádí:

Investor souhlasí s vyjádřením projektanta a v rámci změny stavby před dokončením bude dokumentace upravena podle jeho návrhu.

K výše uvedenému vodoprávní úřad doplňuje následující:

Jestliže investor přistoupí na změny v řešení některých lokalit, budou tyto zpracovány a projednány v řízení o změně stavby před dokončením. Toto řízení se týká pouze kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejné kanalizace), jednotlivé kanalizační přípojky budou řešeny a projednány samostatně. Dále je nutno konstatovat, že veřejný zájem je takový zájem, který je výrazem potřeb a zájmů společnosti, nejedná se tedy o zájem jednotlivce nebo skupiny jednotlivců. Stavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle názoru vodoprávního úřadu veřejným zájmem je. Upozorňujeme na skutečnost, že vlastník nemovitosti má povinnost zajistit likvidaci odpadních vod v ní vznikajících v souladu s platnou legislativou. V případě, že je v dosažitelné vzdálenosti vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, je povinností vlastníka nemovitosti se se na ni napojit.

Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona):

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona):

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- RUNT a partneři, s.r.o., Hejnice 76, 561 85 Hejnice
- Rous František, Černovír 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Rousová Zdenka, Černovír 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Rous Jiří, Černovír 8, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pořická Alena, Černovír 119, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Diblíková Marie, Černovír 21, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Horáčková Marta, Ing., Grégrova 522, Parník, 560 02 Česká Třebová
- Prachařová Jana, Černovír 120, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Zastoupilová Olga, Černovír 102, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Felgr Pavel, Černovír 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

- Pirkl Martin, Na Tiché Orlicí 137, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pirklová Kateřina, Na Tiché Orlicí 137, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Carbová Vladislava, Na Tiché Orlicí 30, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí

Účastníci společného územního a stavebního řízení (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona):

- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: **na poz. parc. č. 2/2, 2/3, 5, 7, 10, 12, 14/4, 15, 17/2, 17/3, 18/1, 20, 22/2, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 28/1, 31/1, 31/2, 31/4, 32/1, 35/1, 35/2, 35/9, 40, 42, 43/1, 45/2, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/7, 49/8, 49/9, 50/3, 51/1, 52/2, 53/1, 55/1, 55/2, 55/3, 56/2, 56/3, 58/1, 60, 63/2, 64/1, 67, 68/1, 68/4, 69, 70/1, 70/2, 70/4, 72, 72/1, 73/1, 74/2, 75/3, 78/3, 80/2, 81/2, 81/3, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 88/3, 92/3, 93/2, 93/5, 93/8, 94, 97/2, 97/3, 98/2, 101/2, 102/1, 105/1, 106/1, 106/2, 107, 108, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 113/2, 118/4, 118/6, 121/1, 121/2, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/7, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/18, 125/19, 125/22, 125/23, 126/2, 126/3, 132, 135/1, 139, 166/1, 166/2, 166/3, 167/3, 167/4, 167/6, 167/8, 167/9, 167/13, 167/17, 167/18, 167/26, 168, 172/1, 172/2, 172/3, 175/2, 175/3, 176/6, 177/6, 177/7, 177/10, 177/11, 178/8, 178/9, 178/13, 179/2, 179/3, 179/4, 179/6, 179/12, 183/4, 190/1, 271, 300/5, 393/2, 396/2, 397/4, 397/10, 399, 400/2, 400/3, 403/2, 403/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7, 403/12, 643/1, 644/1, 644/6, 647/8, 648/2, 662/7, 666/3, 666/4, 666/5, 667/13, 667/18, 667/24, 667/26, 667/27, 667/33, 667/39, 667/41, 667/42, 667/43, 667/45, 667/46, 667/49, 667/51, 667/60, 667/62, 667/63, 667/64, 667/65, 667/66, 680, 747, 748, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, na stav. parc. č. 1/1, 1/2, 9, 16, 19/1, 19/2, 19/3, 24, 26, 36/2, 38, 43/1, 43/2, 44, 50, 52, 53, 54, 55/1, 66, 68, 70/1, 70/2, 78, 80, 88/1, 88/4, 91, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 147, 149, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 185, 188, 190, 193, 204, 222, 223, 240, 264, 265, 267, 269, 271, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, na poz. parc. č. 497/6, 497/9, 503, 504, 507/9, 507/12, 507/14, 514/14, 514/18, 528/5, 529/6, 529/14, 536/2, 537/4, 540/1, 540/3, 540/20, 541/2, 541/3, 541/6, 541/8, 541/10, 541/17, 541/19, 541/44, 543/1, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 546/4, 546/5, 546/8, 546/9, 546/10, 547/3, 547/4, 547/5, 547/8, 547/9, 547/10, 547/14, 547/17, 548/2, 548/3, 549/1, 549/2, 549/3, 552/1, 552/5, 552/6, 553/1, 553/2, 553/3, 553/5, 553/10, 553/11, 553/19, 553/20, 553/21, 555/9, 555/10, 555/11, 567/6, 597/1, 597/8, 598/12, 598/14, 598/19, 598/21, 598/22, 601/4, 628/2, 628/5, 628/6, 629/2, 629/5, 630/6, 678, 680, 683, 684/1, 687, 688/1, 689, 690, 692/1, 692/2, 693, 700, 703, 704, 705, 711, 712, 716, 721/3, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, na stav. parc. č. 92/3, 92/4, 135, 136, 137, 147, 149, 150, 216, 454, 464/1, 480, k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a na poz. parc. č. 927/1, 927/2, 1128/82, k.ú. Dolní Libchavy.**

Vodoprávnímu úřadu byly mimo jiné předloženy následující doklady:

- sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 19.07.2021 pod č.j.: MUUO/25233/2021/SÚ/franz,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP ze dne 20.07.2021 pod č.j. MUUO/25231/2021/ŽP/Vel,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-48125-1/ČJ-2021-170006 ze dne 08.07.2021,
- souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-64161-1/ČJ-2021-170006 ze dne 30.08.2021,
- závazné stanovisko Drážního úřadu ČR, pod č.j. DUCR-56165/21/Sj ze dne 05.10.2021,
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., pod č.j. 25858/2021-SŘ-OŘ HKR-OPS ze dne 27.09.2021
- souhlas orgánu státní správy lesů Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, ze dne 15.09.2021 pod č.j. MUUO/35584/2021/ŽP/grim,

- souhlas se zvláštním užíváním komunikace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 24.08.2021 pod č.j. MUUO/28510/2021/DSS/jj,
- souhlas orgánu státní správy ve věci místních komunikací Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ze dne 29.06.2021 pod č.j. MUUO/25232/2021/ŽP/ba
- rozhodnutí podle ustanovení zákona o pozemních komunikacích Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a správních agend ze dne 20.10.2021 pod č.j. MUUO/36891/2021/DSS/ba,
- souhlas se zvláštním užíváním silnice, umístěním inženýrských sítí Správy a údržby Pardubického kraje, ze dne 08.10.2021 pod č.j. SUSPK/7344/2021,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pod č.j. KHSPA 12413/2021/HOK-UO ze dne 30.06.2021,
- stanovisko správce vodního toku a povodí, Povodí Labe, s.p., ze dne 01.09.2021 pod č.j. PLa/2021/032721,
- závazné stanovisko orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, ze dne 26.07.2021 pod č.j. HSPA-2776-2/2021,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků,
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků podzemních a nadzemních sítí a zařízení.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h) ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 13.10.2021.

Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (*viz ustanovení § 118 stavebního zákona*).

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (*viz ustanovení § 37 odst. (2) správního řádu*) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:

Božena Kubešová
oprávněná úřední osoba

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu 15-ti dnů** způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (*razítka a podpis orgánu*).

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příloha:

- Situační výkres
- 1 x štítek "Stavba povolena" a ověřenou PD (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí - žadatel*)

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Na doručencek obdrží:

- TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Obec Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
- Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- RUNT a partneři, s.r.o., Hejnice 76, 561 85 Hejnice
- Rous František, Černovír 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Rousová Zdenka, Černovír 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Rous Jiří, Černovír 8, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pořická Alena, Černovír 119, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Diblíková Marie, Černovír 21, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Horáčková Marta, Ing., Grégrova 522, Parník, 560 02 Česká Třebová
- Prachařová Jana, Černovír 120, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Zastoupilová Olga, Černovír 102, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Felgr Pavel, Černovír 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pirkl Martin, Na Tiché Orlici 137, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Pirklová Kateřina, Na Tiché Orlici 137, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Carbová Vladislava, Na Tiché Orlici 30, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány:

- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, orgán územního plánování, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

NA TICH

OLDŘICHOVICE

ČS


**STÁVAJÍCÍ
ČERPAČÍ STANICE**

Oldřichovice u Ústí nad Or

Oldřichovické

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OLDŘICHOVICE

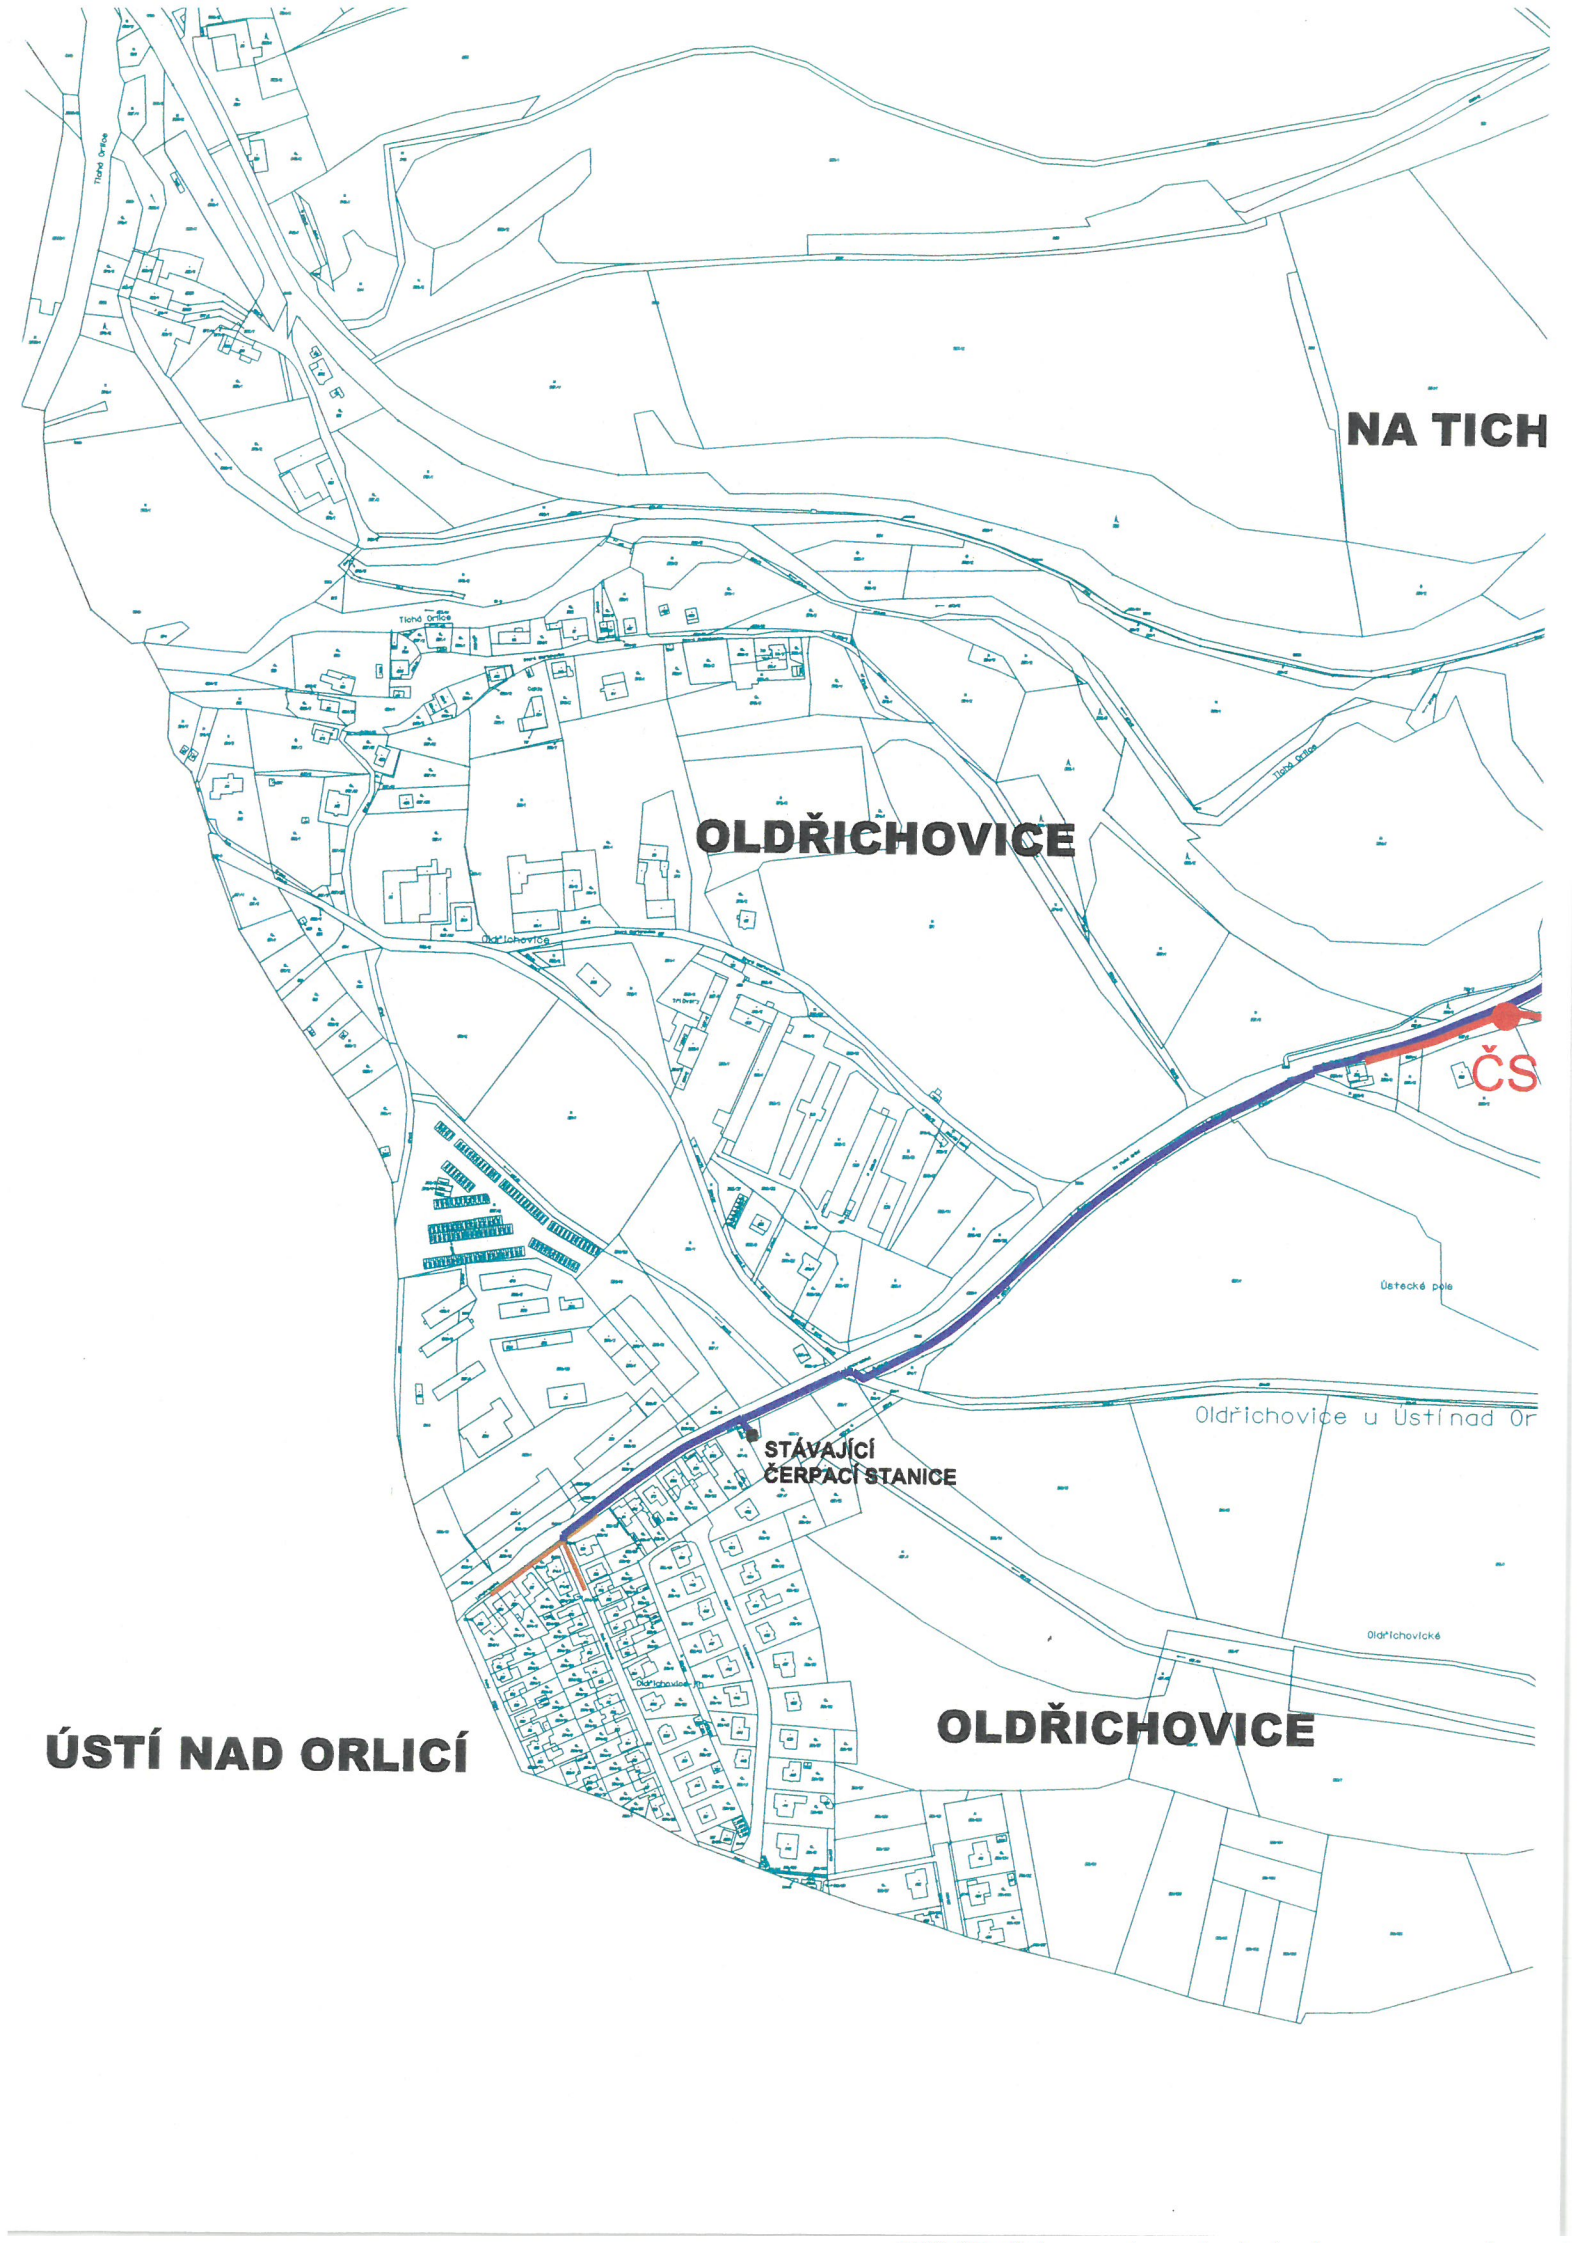

ORLICI

ČS 3

ČS 4

ČS 2

ČS 1


NA TICHÉ ORLICI

75355

U Boky

Pod lesem

K Oldř

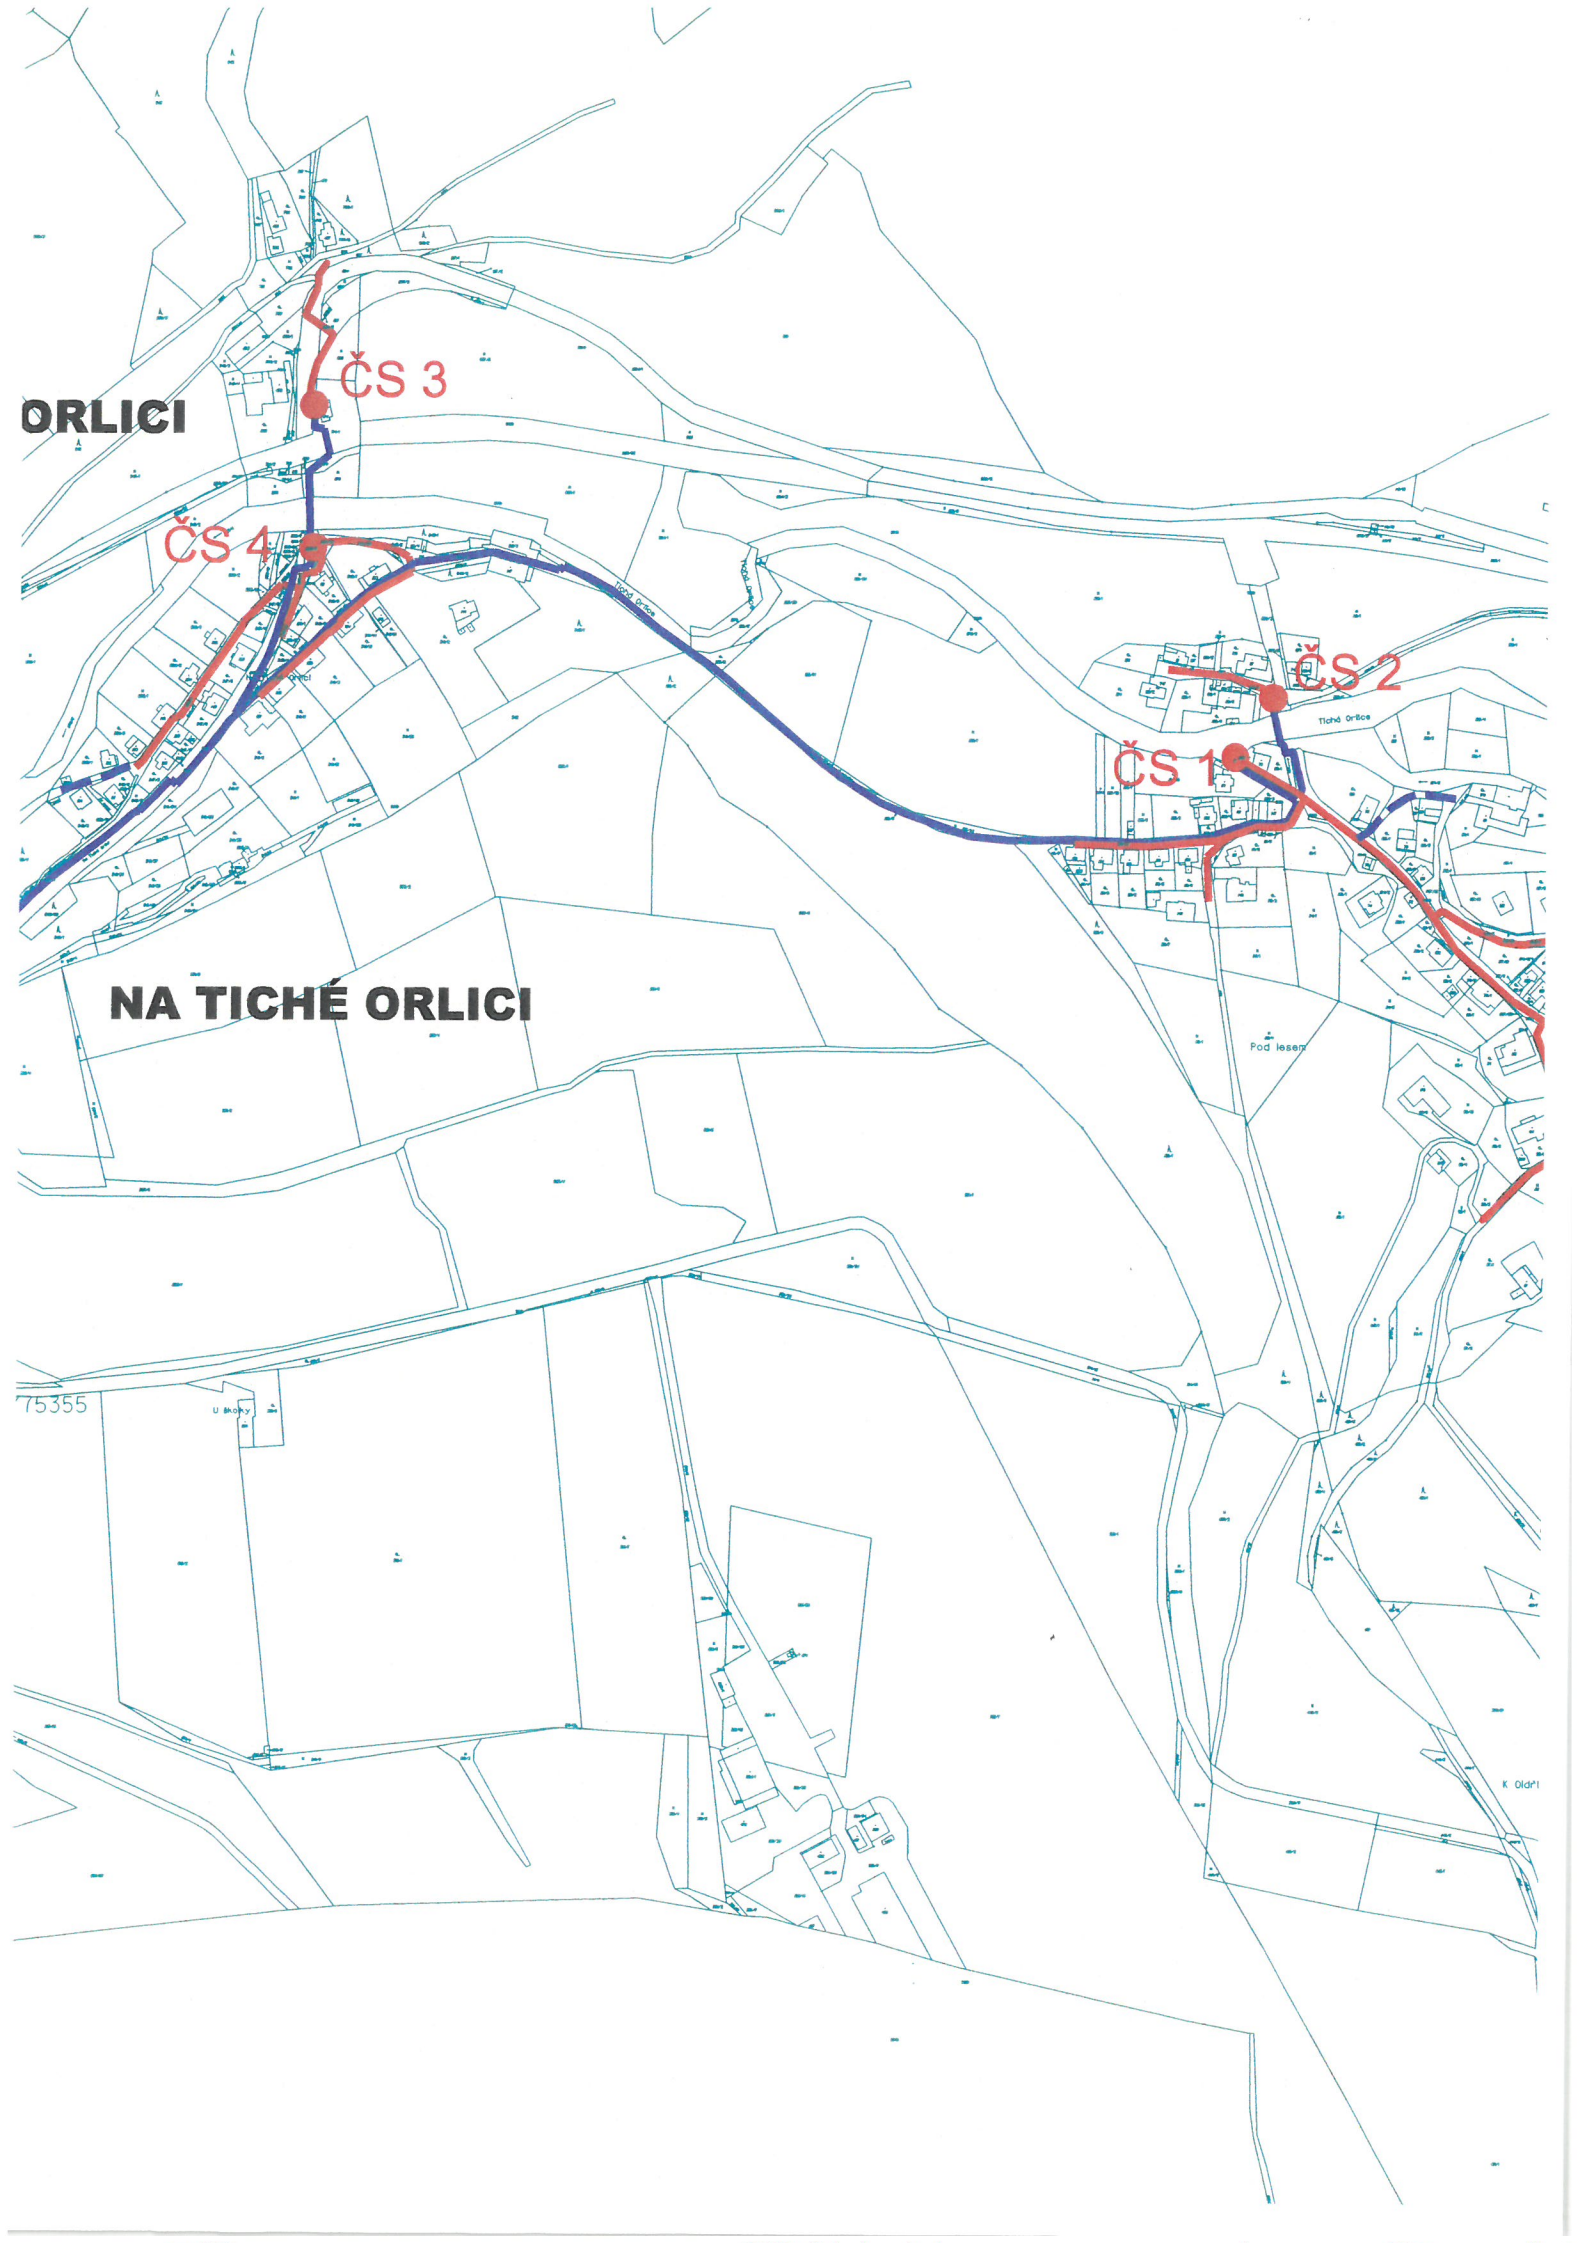

A topographic map of the area around Černovír. The map shows a network of roads, fields, and buildings. A prominent red line highlights a specific route that starts on the left side of the map, passes through the town of Černovír, and continues towards the right. The terrain is indicated by contour lines and elevation markers. The name 'Černovír' is printed in large, bold, black letters in the upper left quadrant of the map. In the lower right quadrant, there is a smaller label 'Černovír u Ústí nad Orlicí 62061'.

ČERNOVÍR

Černovír u Ústí nad Orlicí 62061